



Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета для непрозрачной части конструкции фасада с гидроизоляционной паропроницаемой мембраной и алюминиевым листом толщиной 1,5 мм

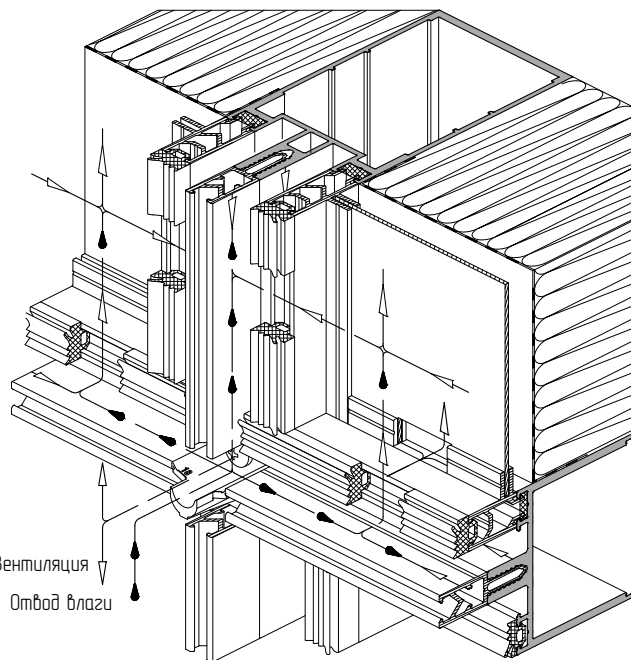

Для обеспечения отвода влаги и вентиляции необходимо сделать прорезы длиной 50 мм, отступив от осей стоек и ригелей на расстояние 225 мм. Прорезы выполнить с шагом 500 мм

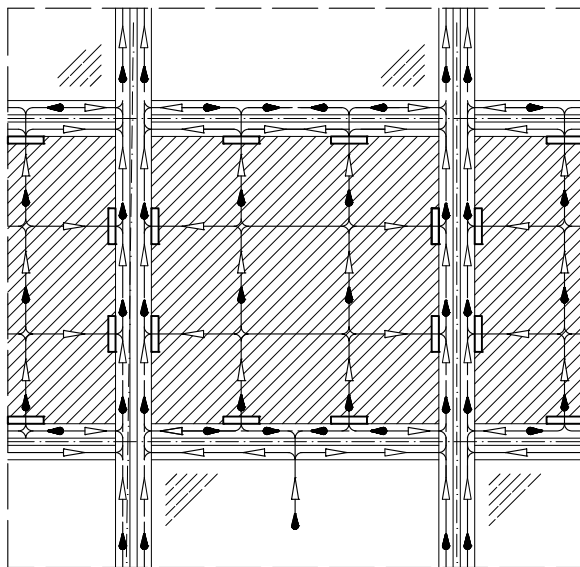

ОС	ОС<1500мм	1500мм<ОС<2000мм	2000мм<ОС<3800мм
Кол-во прорезей	0	1	2

