
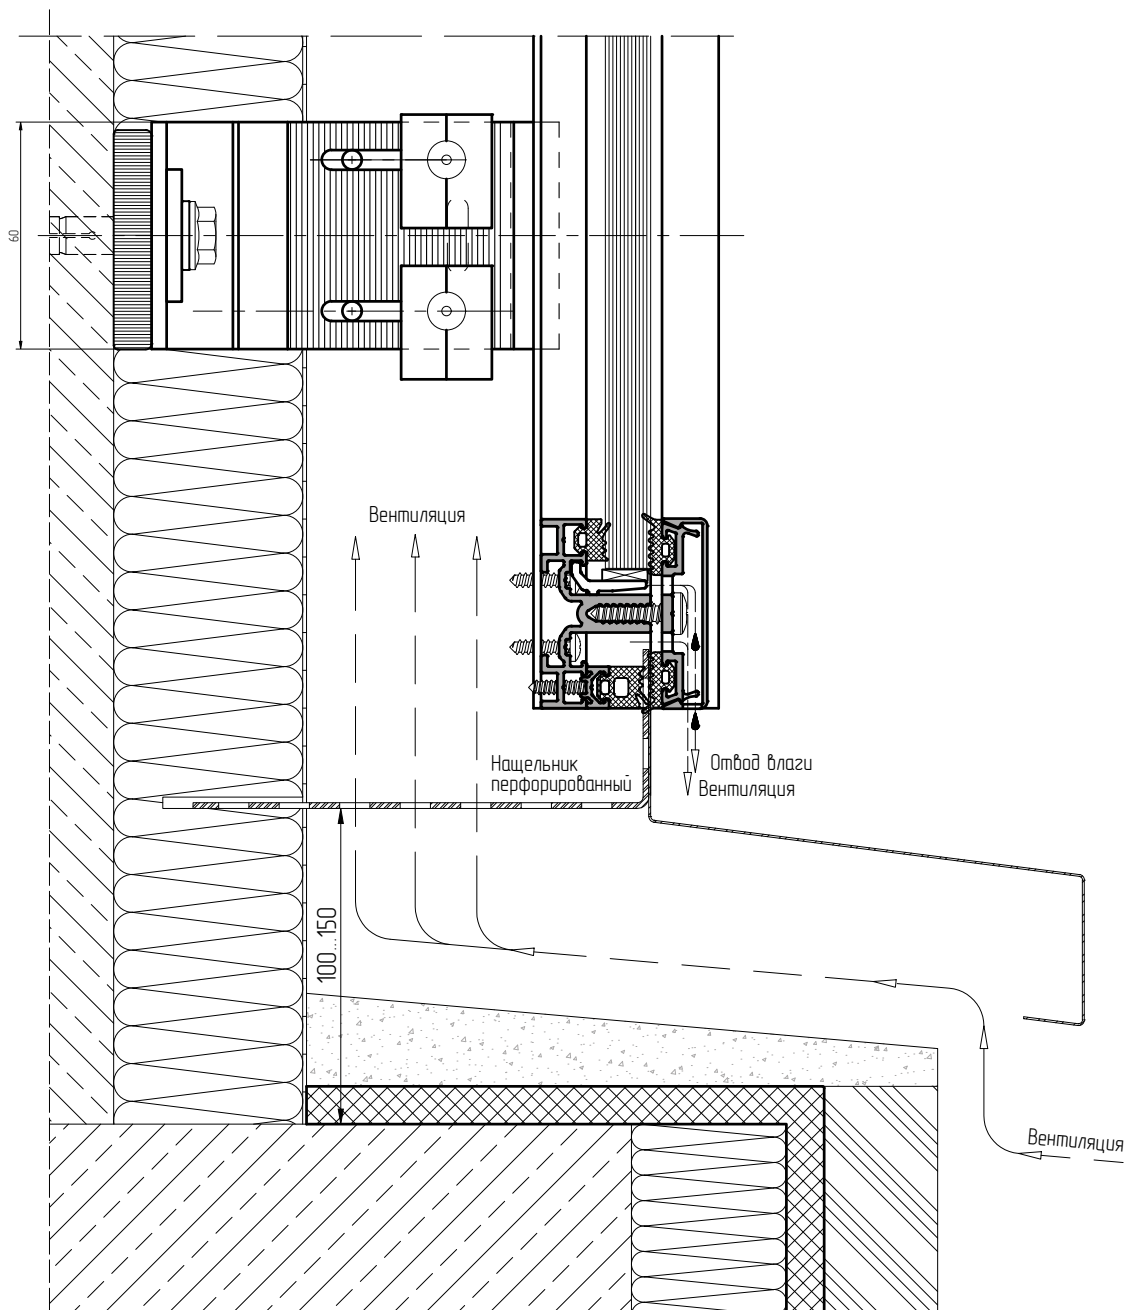


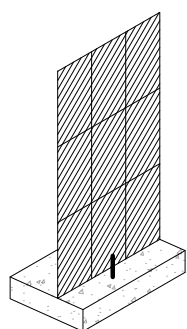

Перфорированный нащельник должен выполняться из тонколистовой (толщиной не менее 0,55 мм) коррозионно-стойкой стали и/или стали с антикоррозионным покрытием; диаметр отверстий в нащельнике 5...6 мм, ширина перемычек между отверстиями – не менее 15 мм