




Предельно допустимое отклонение ригелей в стоечно-ригельной конструкции фасада ALT F50 от горизонтальной линии, проходящей на уровне базы "А" и "В"

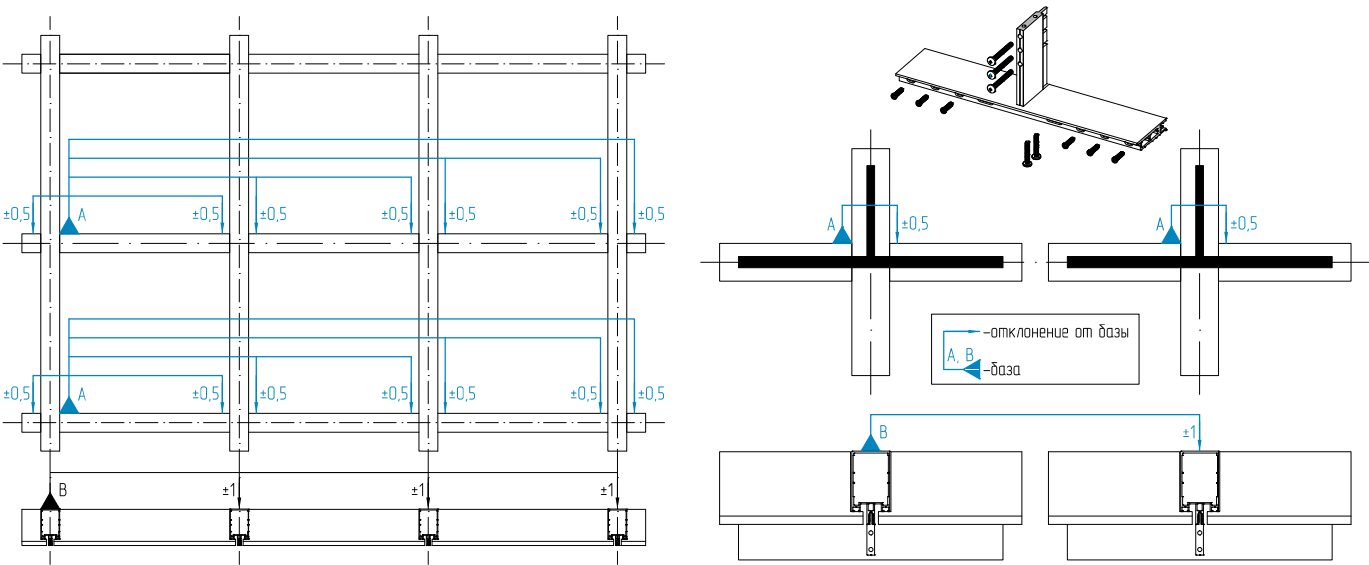


Допустимый заход заполнения и правильная ориентация уплотнителя в профиле стойки

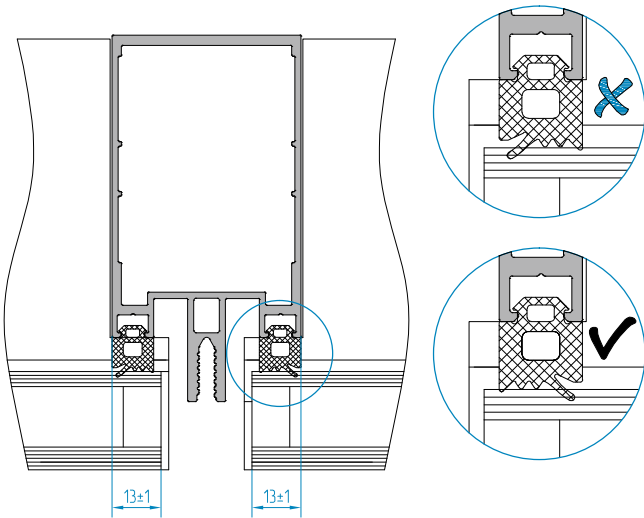

Допустимый заход заполнения и правильная ориентация уплотнителя в профиле ригеля

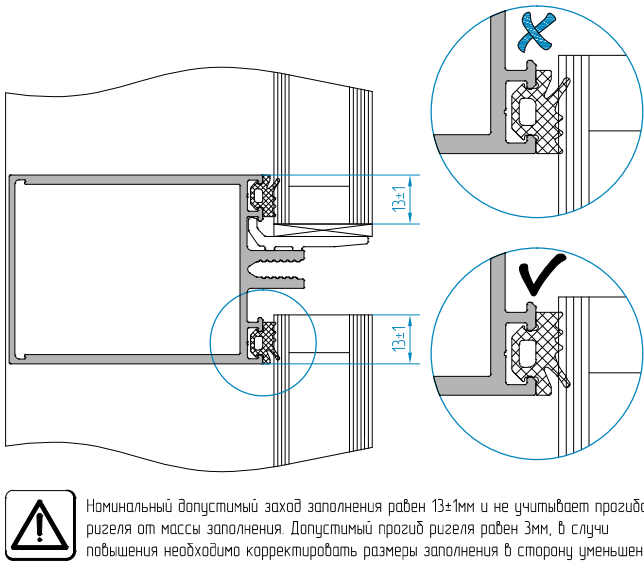

Необходимый зазор при соединении стойки с ригелем без заглушки

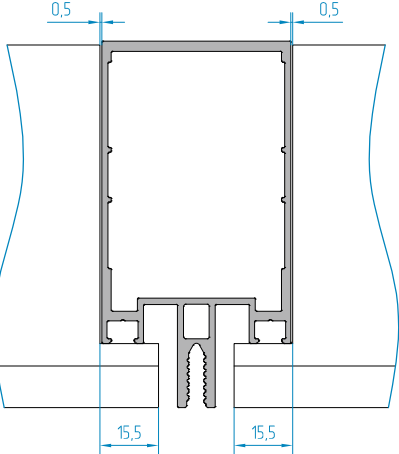

Необходимый зазор при соединении стойки с ригелем с торцевой заглушкой

