


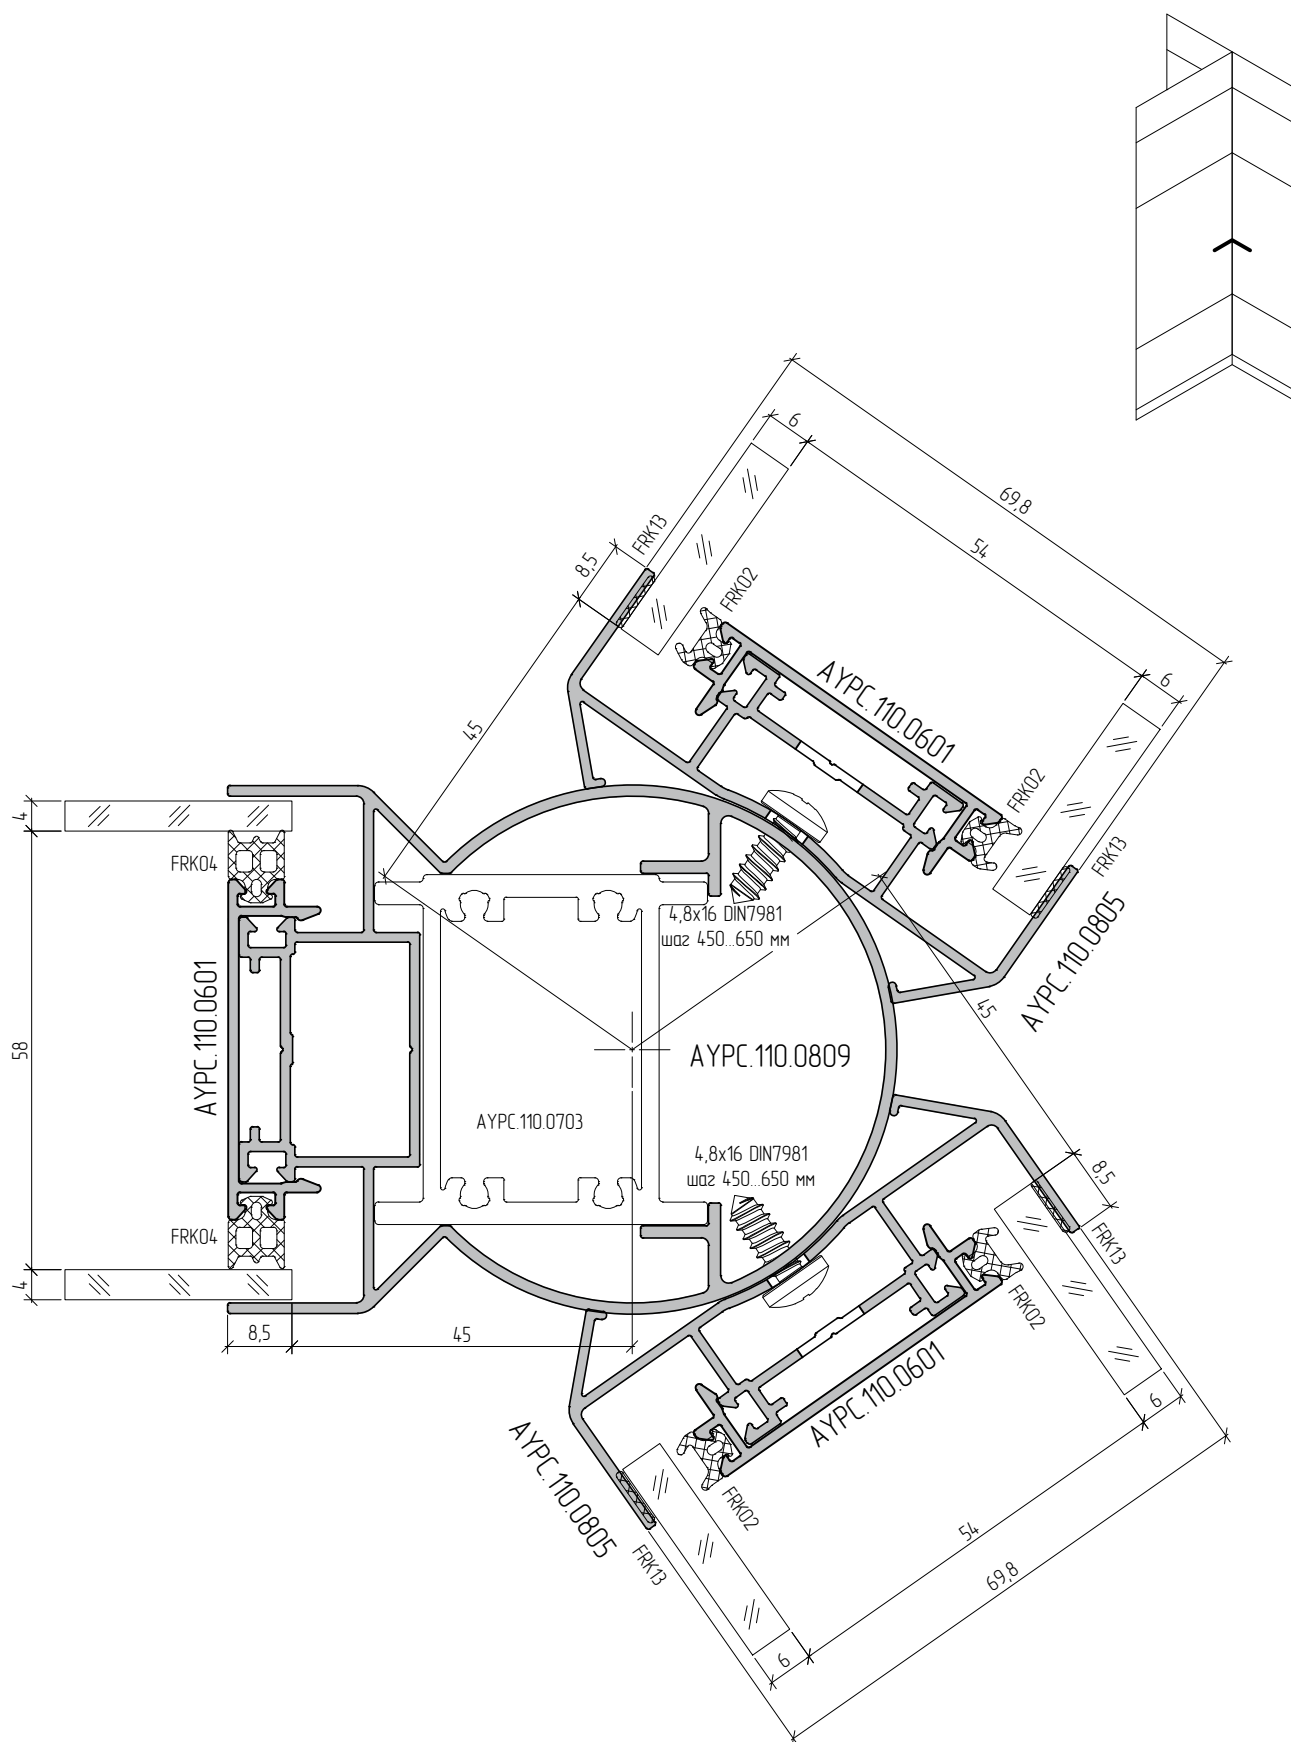

1. Вместо комбинации уплотнителей FRK03 и FRK13 возможно применение уплотнителя FRK04 при заводе стекла.
2. Если заполнение заводится в профиль, уплотнитель в местах завода устанавливается на типоразмер меньше.