


Высота стоек АУРС.110.0301, АУРС.110.0302, АУРС.110.0305
 в зависимости от шага между ними при нормативном ветровом давлении 0,001 кг/см²

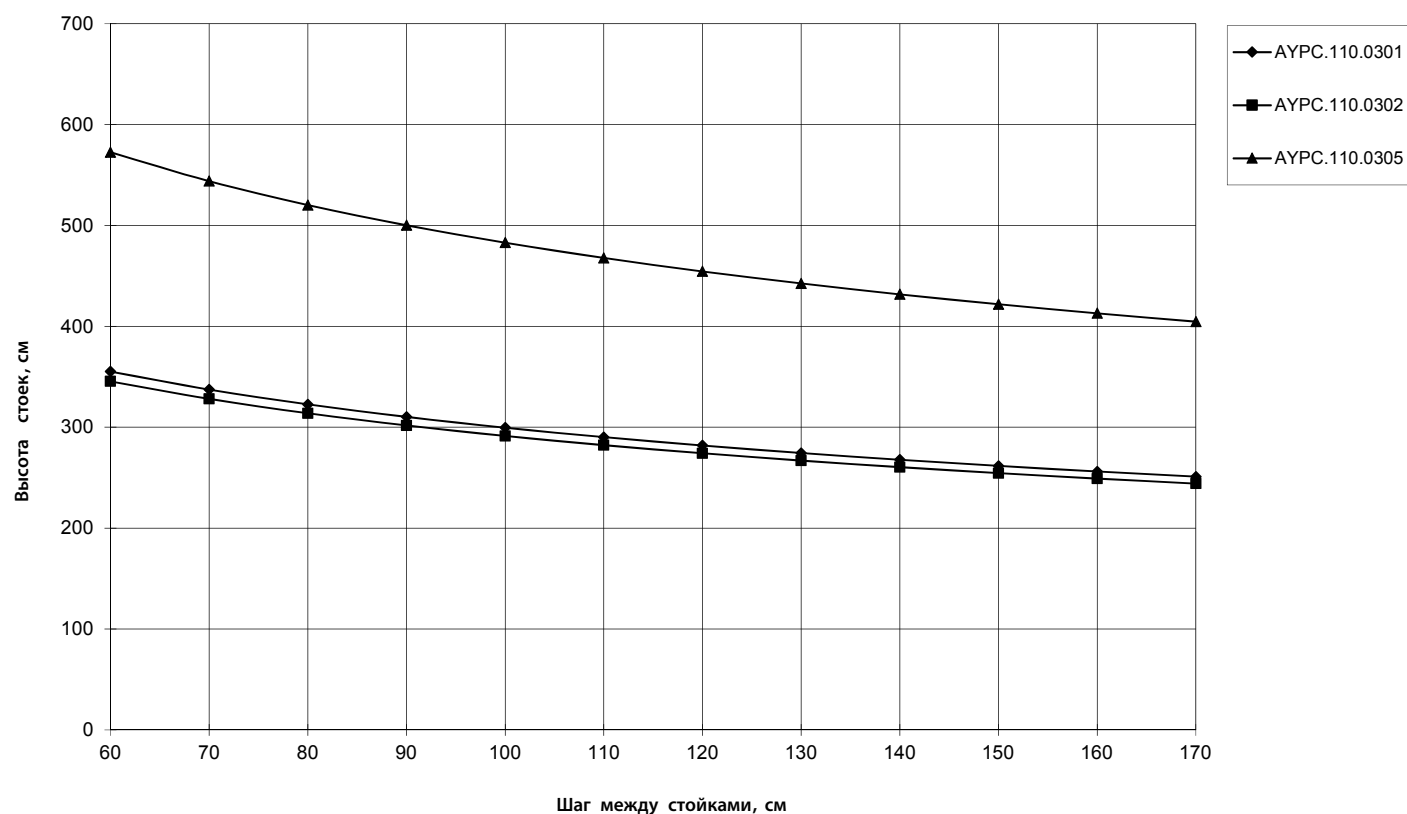

При расчете на допустимое напряжение от нагрузки профили АУРС.110.0301, АУРС.110.0302, АУРС.110.0305 имеют большой запас, поэтому основным критерием при выборе высоты и шага стоек является расчет по первой и второй группе допустимых предельных состояний.