


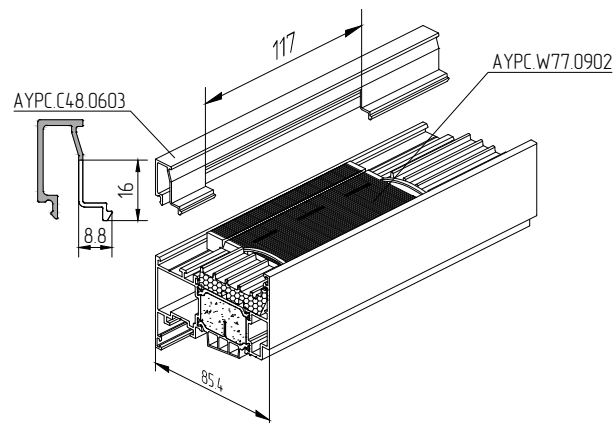


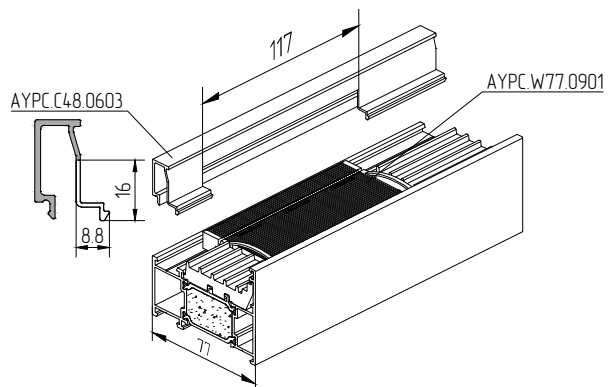

03.04.37,38

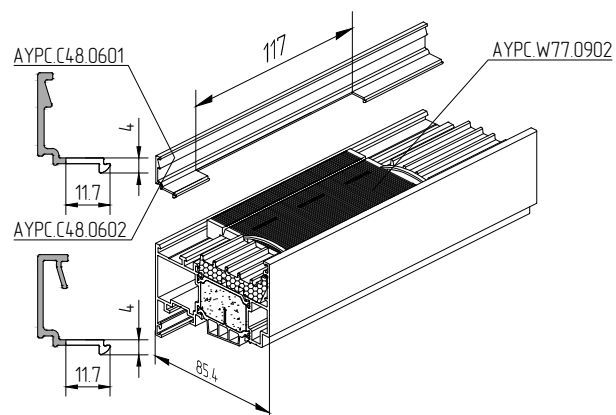

Стеклопакет должен полностью поддерживаться подкладками опорной и рихтовочными. Допускается свес внутреннего стекла не более 2 мм

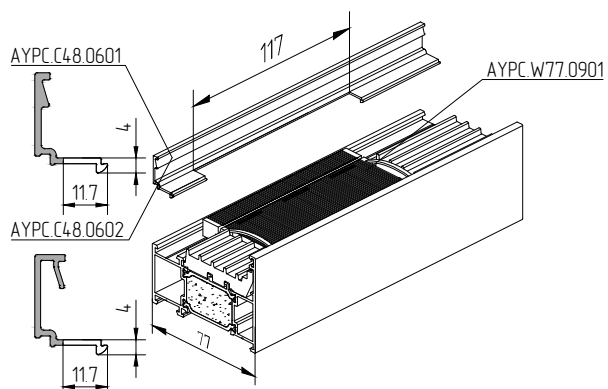