



Результаты расчета коэффициента теплопроводности узла
профилей АУРС.W77 в комплексе Flixo pro 7 (7.0.628.1) с заполнением пространства
в зоне фальца заполнения и внутри профиля.

Исполнение 1. Узловое решение: профиль рамы АУРС.W77.3.0102

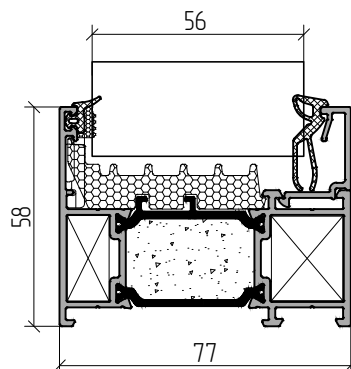

$$U_{fA,B} = \frac{\frac{\Phi}{\Delta T} - U_p \cdot b_p}{b_f} = \frac{\frac{4,211}{20} - 0,565 \cdot 0,237}{0,058} = 1,32 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$$

Результаты расчета коэффициента теплопроводности узла
профилей АУРС.W77 в комплексе Flixo pro 7 (7.0.628.1) с заполнением пространства
в зоне фальца заполнения и внутри профиля, центральный уплотнитель FRK234.
Исполнение 1. Узловое решение: профиль рамы АУРС.W77.3.0102 / профиль створки АУРС.W77.3.0222

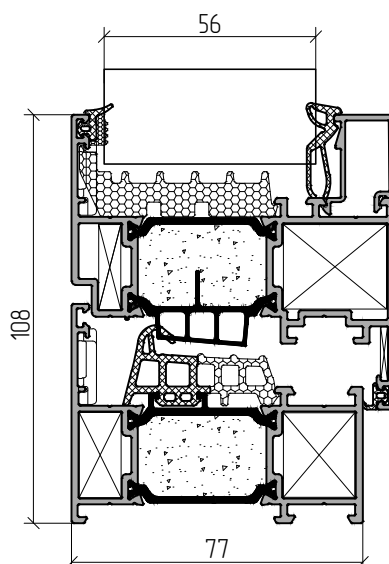

$$U_{fA,B} = \frac{\frac{\Phi}{\Delta T} - U_p \cdot b_p}{b_f} = \frac{\frac{5,596}{20} - 0,565 \cdot 0,237}{0,108} = 1,35 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$$