

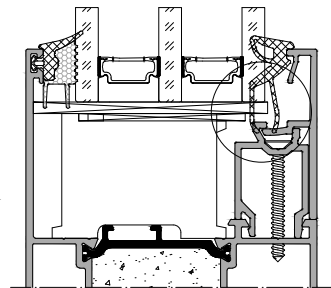


Толщина заполнения, мм		Наружный уплотнитель	Внутренний уплотнитель						Соответствие штапиков				
		FRK180	FRK191	FRK192	FRK193	FRK194	FRK231	Подкладка опорная + Вставка тепло-изоляционная	Подкладка рихтовочная	Штапики с полимерным покрытием			
								АУРС.W72.0904 + АУРС.W72.0916	100x38x2 100x50x3	АУРС.W72.0611			
36	●									100x38x2 100x56x3	АУРС.W72.0610		
38	●		●			●						100x44x2 100x56x3	АУРС.W72.0609
40	●	●			●					100x50x2 100x62x3	АУРС.W72.0606		
42	●		●			●							
44	●	●			●								
46	●		●			●							
48	●	●			●								
50	●		●			●							
52	●	●			●								
54	●		●			●							
56	●	●			●								

АУРС.W77.3.0114
АУРС.W77.3.0310
АУРС.W77.3.0312

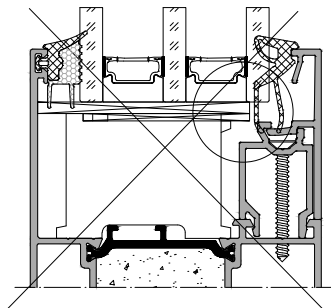

Для правильного позиционирования установить на силикон

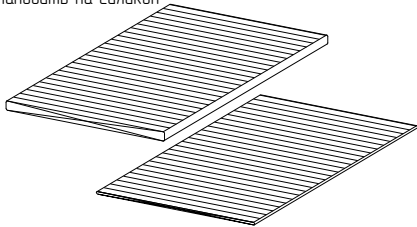

Примечание:
Данные, приведенные в таблице, являются справочными, их значения не являются единственно верными и предназначены для предварительных расчетов. При практическом использовании этих данных требуется проводить проверку правильности исходя из действительных параметров: точность изготовления заполнения (допуски); точность изготовления уплотнителей (допуски); условия установки уплотнителей и сборки конструкции; допуск профиля штапика и допуск на сборку комбинированного профиля. Для правильного функционирования конструкции уплотнитель необходимо устанавливать с натягом.