







Обработка декомпрессионных отверстий.

Обработка дренажных отверстий в импостовых профилях перегородок. Видимый дренаж



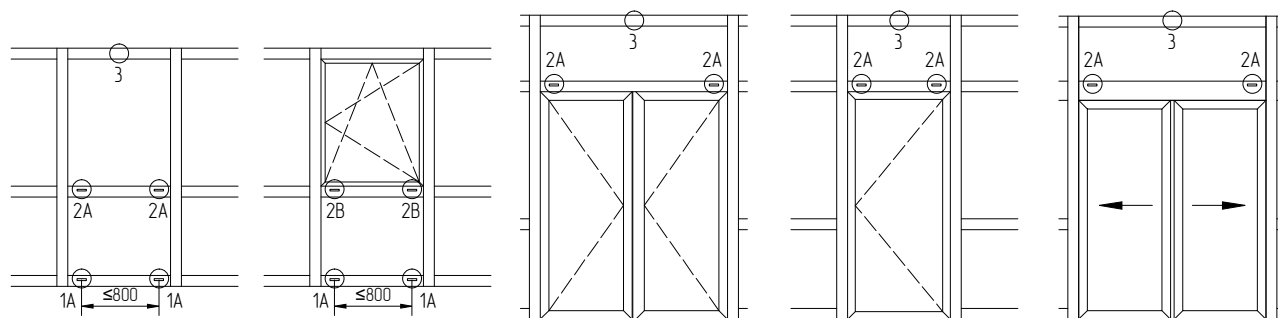


Не допускается изменение (уменьшение) размеров дренажных и вентиляционных отверстий! Т.к. возможно нарушение работы дренажной и вентиляционной систем.

3
Выполнять разрыв уплотнителя в верхней части конструкции




Выполняется в оконном проеме только при глухом заполнении. Не выполняется в проемах со створкой.




АУРС С48.0919М-01К

2А

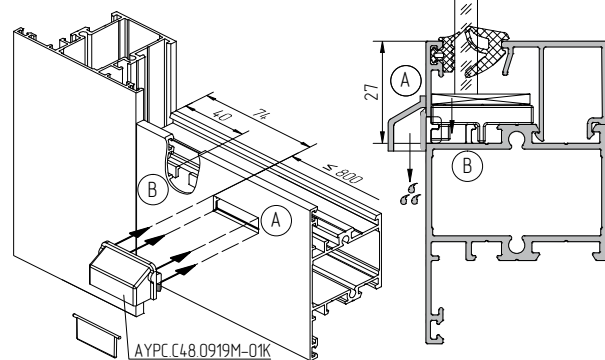


АУРС С48.0919М-01К

2В

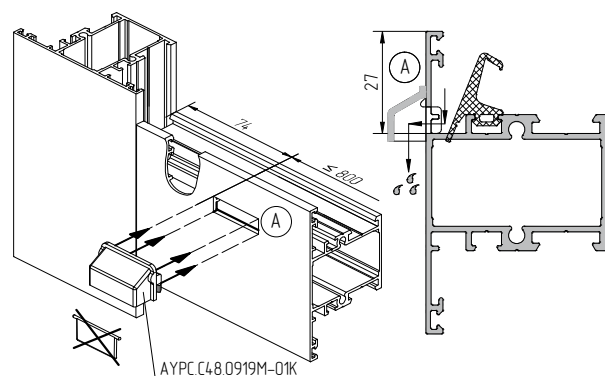

АУРС С48.0919М-01К

1А

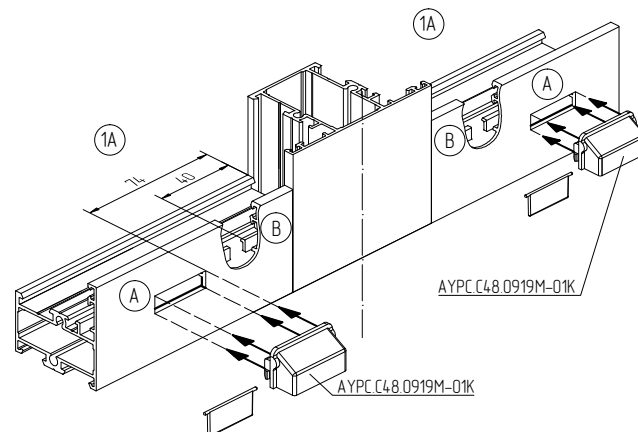

АУРС С48.0919М-01К

