

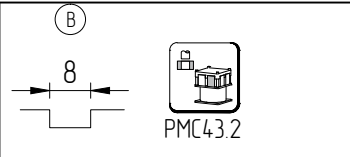
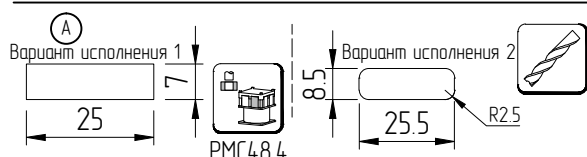
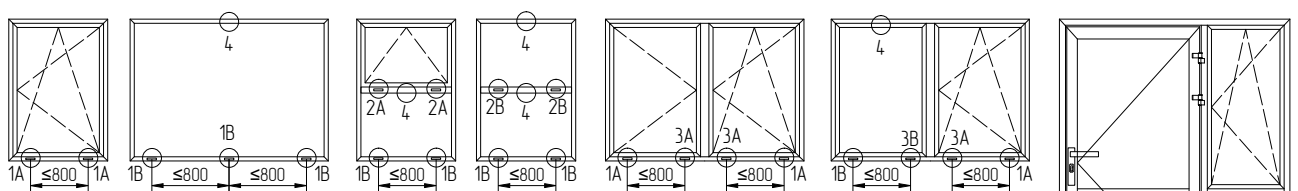
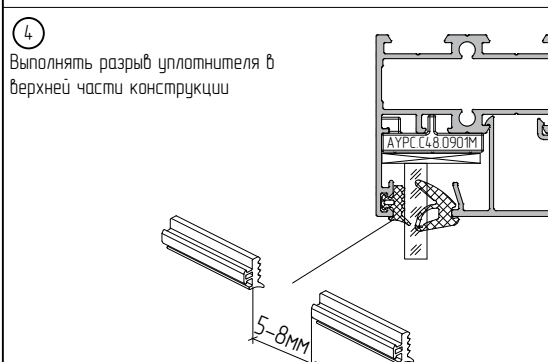


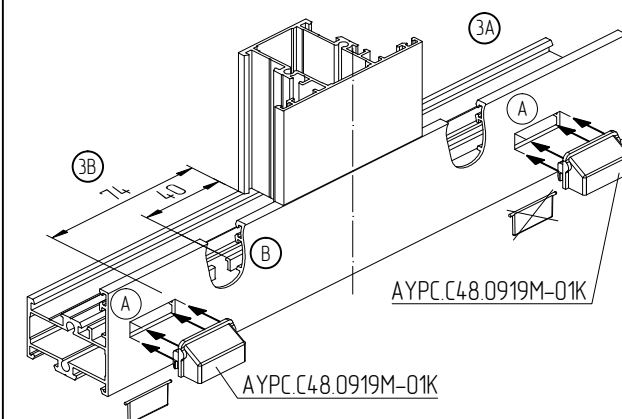
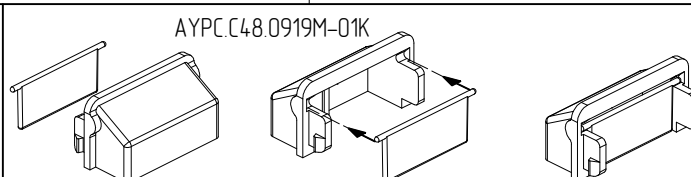
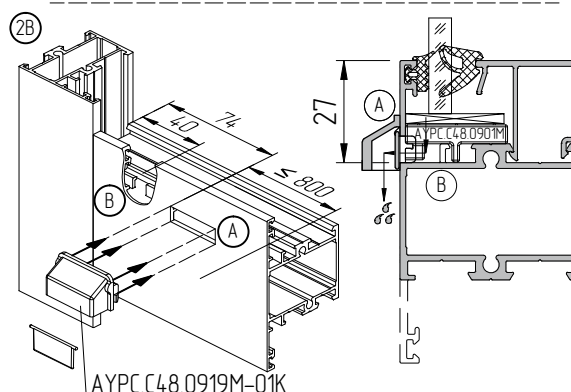
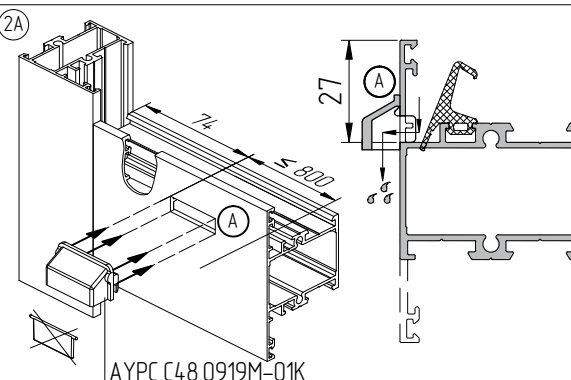


Обработка и установка комплекта заглушек на оконную раму и импост

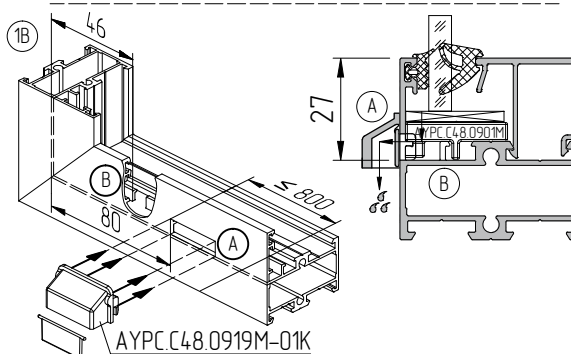

Не допускается изменение (уменьшение) размеров дренажных и вентиляционных отверстий! Т.к. возможно нарушение работы дренажной и вентиляционной систем.

Выполняется в оконном проеме только при глухом заполнении. Не выполняется в проемах со створкой.

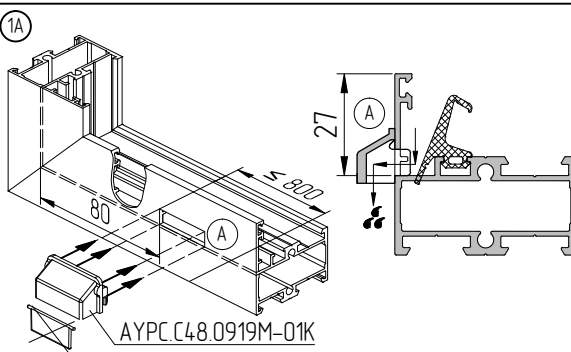

Выполнять разрыв уплотнителя в верхней части конструкции