
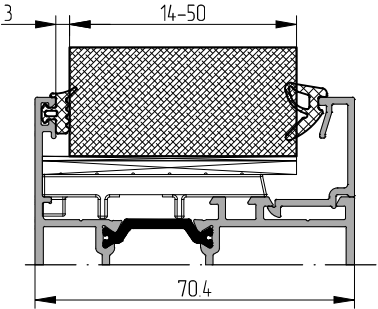


















AYPC.W62.0251 AYPC.W62.0252 AYPC.W62.0253 							Примечание: Данные, приведенные в таблице, являются справочными, их значения не являются единственно верными и предназначены для предварительных расчетов. При практическом использовании этих данных требуется проводить проверку правильности исходя из действительных параметров: точность изготовления заполнения (допуски); точность изготовления уплотнителей (допуски); условия установки уплотнителей и сборки конструкции; допуск профиля штапика и допуск на сборку комбинированного профиля. Для правильного функционирования конструкции уплотнитель необходимо устанавливать с натягом				
Толщина заполнения, мм	Наружный уплотнитель	Внутренний уплотнитель					Подкладка опорная	Подкладка рихтовочная	Соответствие штапиков		
	FRK29-01	FRK191	FRK192	FRK193	FRK194	FRK231			Штапики с полимерным покрытием	Штапики с анодным покрытием	Противовзломные штапики
											
14*	•					•		100x22x1(3)			✗
16	•		•			•					
18	•	•		•							
18*	•					•		100x26x1(3)			✗
20	•		•			•					
22	•	•		•							
22*	•					•		100x32x1(3)			
24	•		•			•					
26	•	•		•							
26*	•					•					
28	•		•			•					
30	•	•		•				100x38x1(3)			
30*	•					•					
32	•		•			•					
34	•	•		•							
34*	•					•					
36	•		•			•		100x44x1(3)			
38	•	•		•							
38*	•					•					
40	•		•			•					✗
42	•	•		•							
42*	•					•		100x50x1(3)			✗
44	•		•			•					
46	•	•		•							
46*	•					•					✗
48	•		•			•					
50	•	•		•				100x56x1(3)			✗
50*	•					•					✗



* Альтернативный вариант применения штапика с внутренним уплотнителем