

Подбор комплектующих и обработка профиля АУРС.W62.0315 для соединения их под углом $\alpha = 90^\circ$

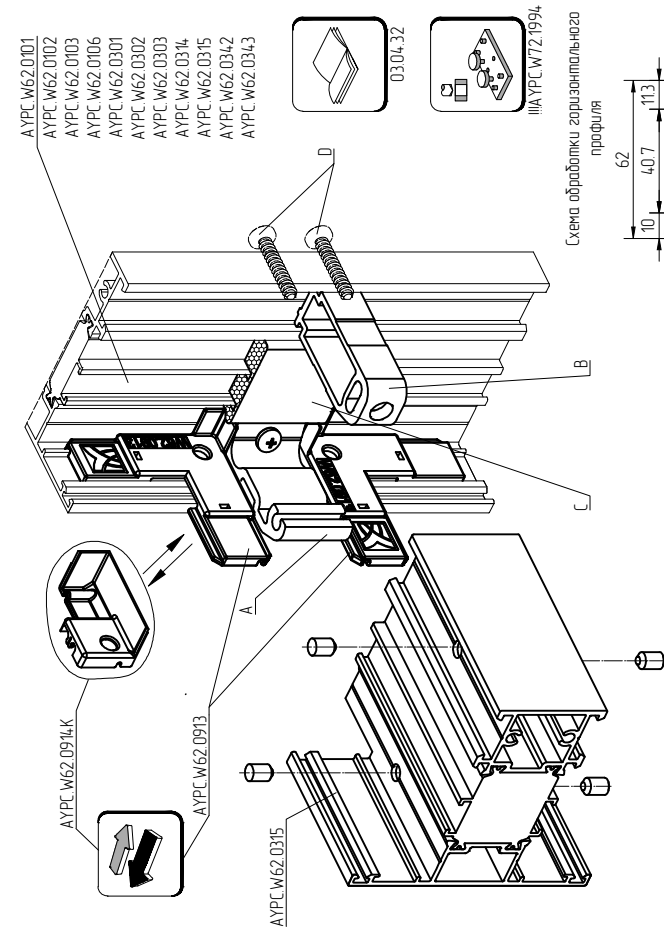


Схема обработки АУРС.W62.0301, АУРС.W62.0302, АУРС.W62.0303, АУРС.W62.0315


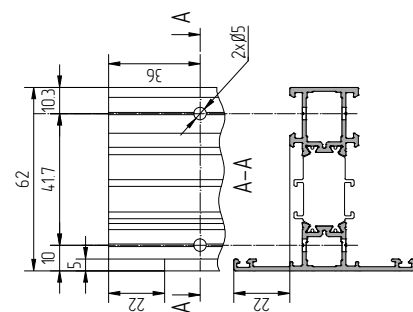


Схема обработки АУРС.W62.0321

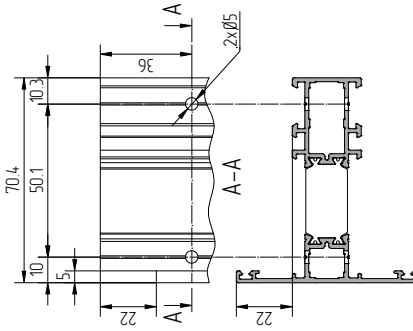

Возможность применения (вариант В)

Тип фурнитуры	Система	W62W	W62PVC
Видимая		✓	✗
Скрытая		✓	✓

Возможность применения (вариант D)

Тип фурнитуры	Система	W62W	W62PVC
Видимая		✓	✓
Скрытая		✓	✓



АУРС.W62.0913 устанавливается до сборки конструкции.
АУРС.W62.0914K устанавливается после сборки конструкции

Артикул профиля	Закладная крепления импоста				С			
	А		В / D		Артикул	Кол-во, шт	Эскиз	
	Артикул	Кол-во, шт	Артикул	Кол-во, шт				
АУРС.W62.0315	АУРС.W62.0951K-01	1	АУРС.W62.0973K-04	1	АУРС.W62.0915-01	1		
	АУРС.W62.0951K-01	1	3,9x25-A21S04.585	2	АУРС.W62.0915-01	1		