



## Установка уплотнителей FRK51/FRK52

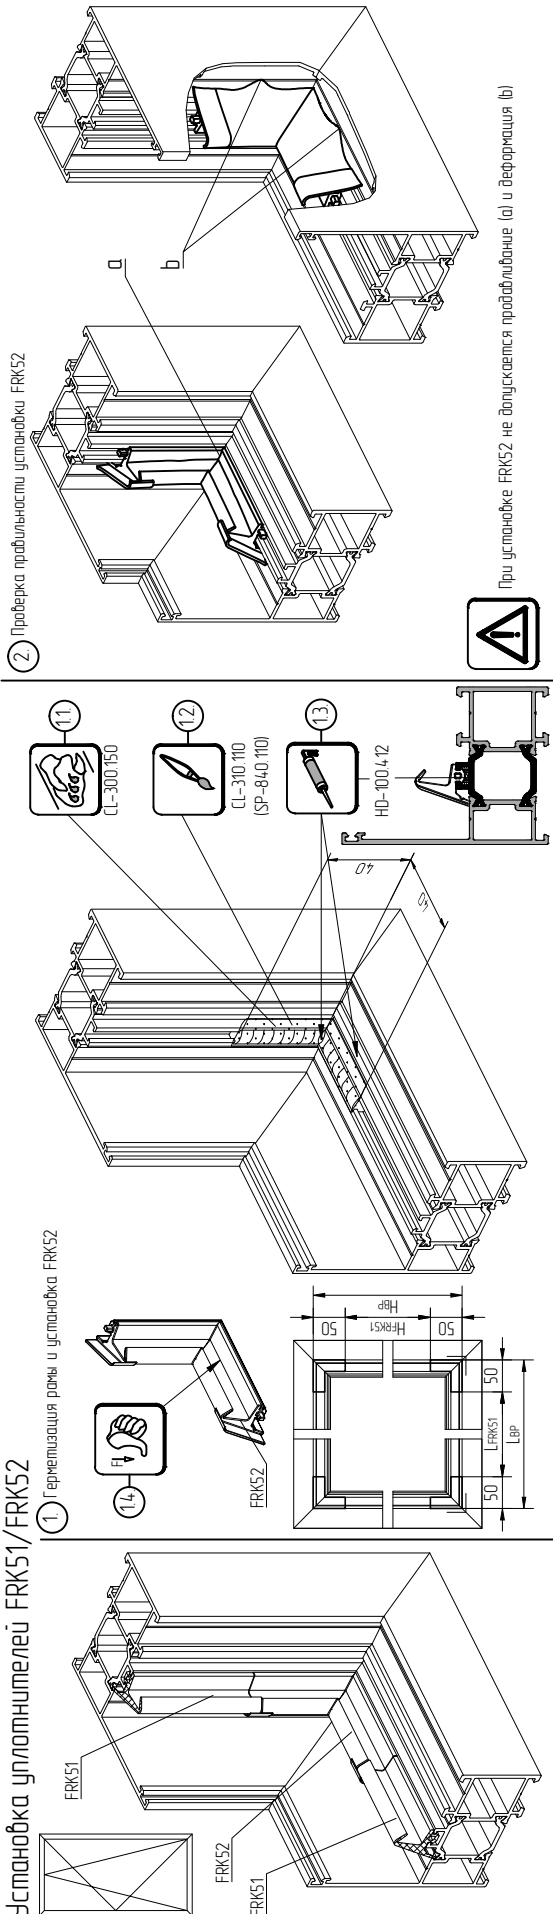

ри установке FRK52 не допускается продвливание (а) и деформация (б)

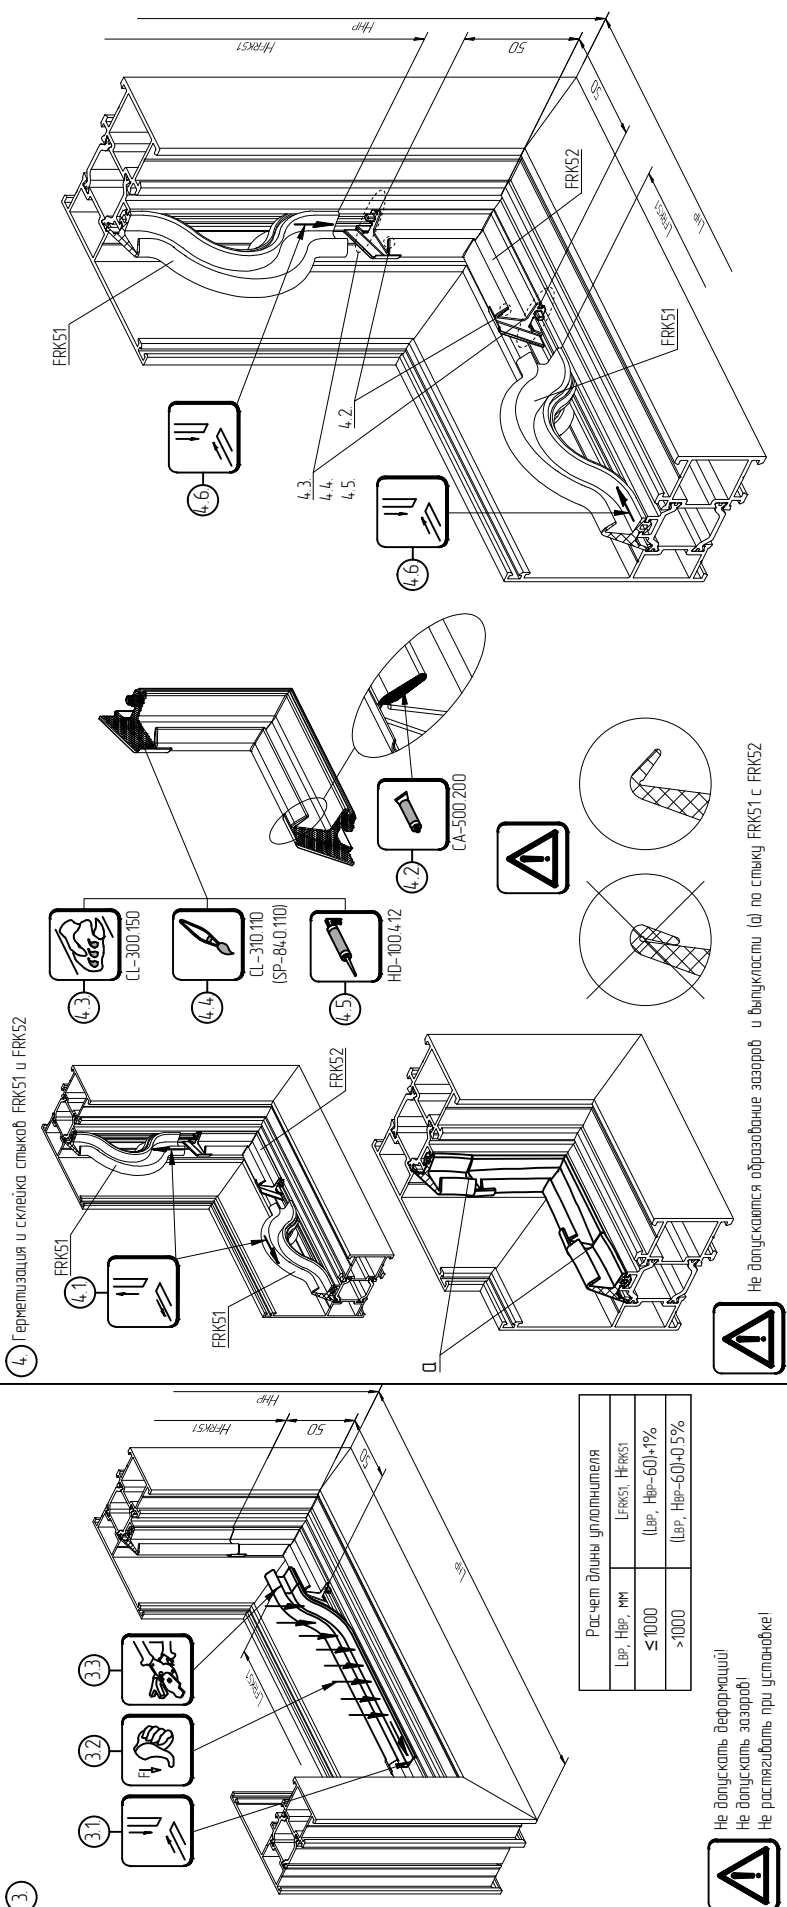

репродуктивных организмов (а) по статье ERK51 с ERK52

| Расчет длины уплотнителя  |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| L <sub>вп</sub> , НВР, мм | L <sub>FRK51</sub> , Н <sub>FRK51</sub> |
| ≤ 1000                    | (L <sub>вп</sub> , НВР-60)+1%           |
| >1000                     | (L <sub>вп</sub> , НВР-60)+0,5%         |

Не допускать деформаций!  
Не допускать зазоров!  
Не растягивать при установке!