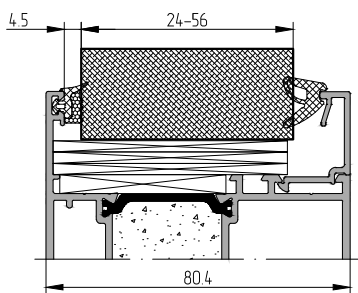































АУРС.W72.3.0221 АУРС.W72.3.0222 АУРС.W72.3.0223 АУРС.W72.3.0321 						Примечание: Данные, приведенные в таблице, являются справочными, их значения не являются единственно верными и предназначены для предварительных расчетов. При практическом использовании этих данных требуется проводить проверку правильности исходя из действительных параметров: точность изготовления заполнения (допуски); точность изготовления уплотнителей (допуски); условия установки уплотнителей и сборки конструкции; допуск профиля штапика и допуск на сборку комбинированного профиля. Для правильного функционирования конструкции уплотнитель необходимо устанавливать с натягом					
Толщина заполнения, мм	Наружный уплотнитель	Внутренний уплотнитель					Подкладка опорная	Подкладка рихтовочная	Соответствие штапиков		
	FRK197	FRK191	FRK192	FRK193	FRK194	Штапики с полимерным покрытием			Штапики с анодным покрытием	Противовзломные штапики	
											
24	●		●		●	АУРС.W72.9908 	100x32x1(3)			✗	
26	●	●		●				100x38x1(3)			✗
28	●		●		●		100x44x1(3)				
30	●	●		●							
32	●		●		●			100x50x1(3)			
34	●	●		●							
36	●		●		●		100x56x1(3)				✗
38	●	●		●							✗
40	●		●		●		-	100x44x5 100x62x2 100x62x3			✗
42	●	●		●							✗
44	●		●		●						
46	●	●		●							
48	●		●		●						
50	●	●		●							
52	●		●		●						
54	●	●		●							
56	●		●		●						