



Схема обработки штапиков для профилей

АУРС.W72.3.0248, АУРС.W72.3.0249, АУРС.W72.3.0250,
АУРС.W72.3.0251, АУРС.W72.3.0252, АУРС.W72.3.0253

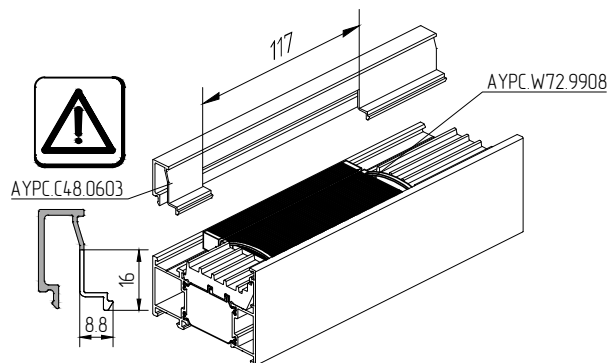

Стеклопакет должен полностью поддерживаться подкладками опорной и
рихтовочными. Допускается свес внутреннего стекла не более 2 мм

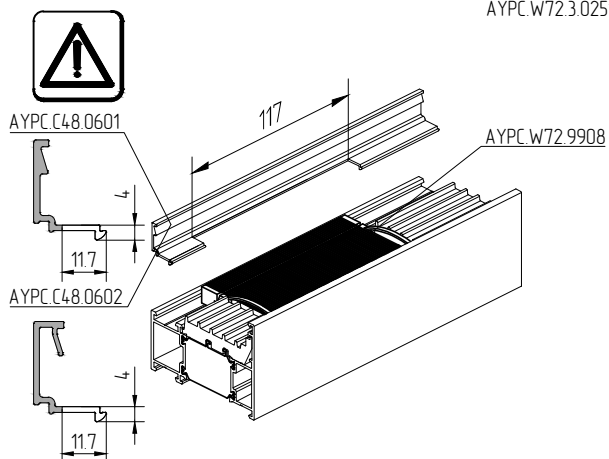