



Результаты расчета коэффициента теплопроводности узла  
профилей АРС.W72 в комплексе Flixo pro 7 (7.0.628.1) с заполнением пространства  
в зоне фальца заполнения и внутри профиля вставками теплоизоляционными, центральный уплотнитель FRK195.  
Исполнение 1. Узловое решение: профиль рамы АРС.W72.3.0102 / профиль створки АРС.W72.3.0252

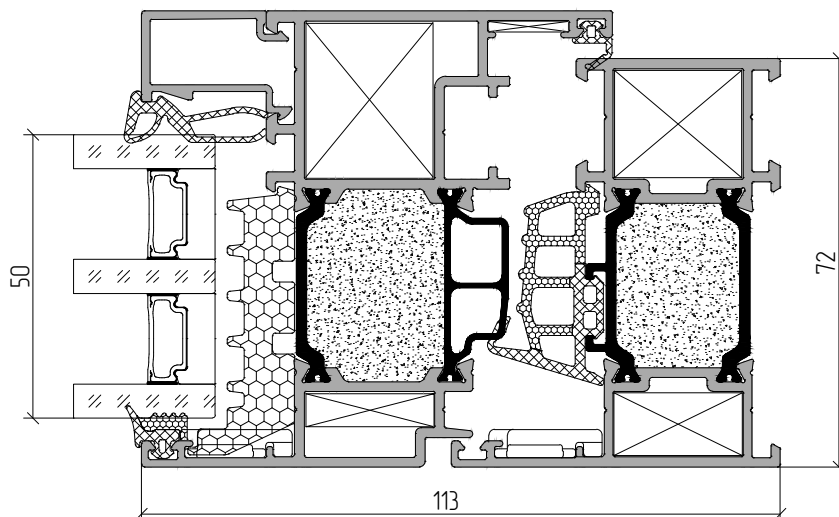

$$U_{fA,B} = \frac{\frac{\Phi}{\Delta T} - U_p \cdot b_p}{b_f} = \frac{\frac{6,300}{20} - 0,547 \cdot 0,236}{0,113} = 1,65 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$$

Результаты расчета коэффициента теплопроводности узла  
профилей АРС.W72 в комплексе Flixo pro 7 (7.0.628.1) без заполнения пространства  
в зоне фальца заполнения и внутри профиля вставками теплоизоляционными, центральный уплотнитель FRK195.  
Исполнение 2. Узловое решение: профиль рамы АРС.W72.3.0102N / профиль створки АРС.W72.3.0252N

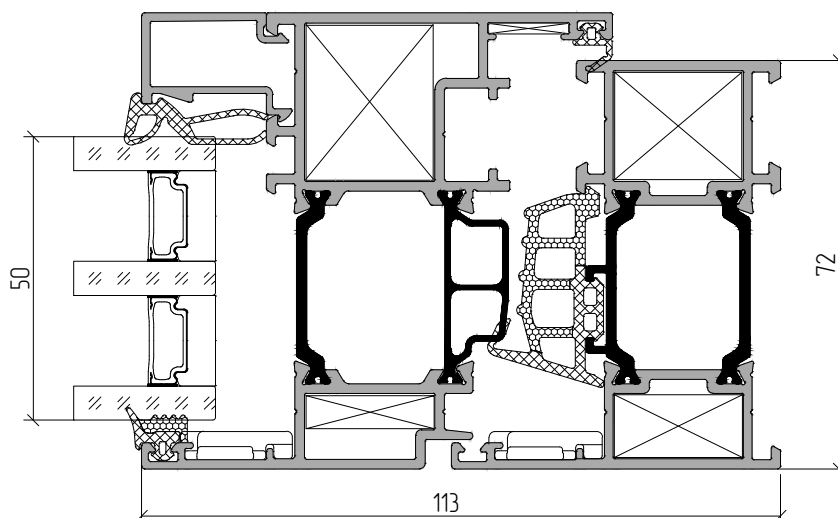

$$U_{fA,B} = \frac{\frac{\Phi}{\Delta T} - U_p \cdot b_p}{b_f} = \frac{\frac{7,911}{20} - 0,547 \cdot 0,236}{0,113} = 2,36 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$$