
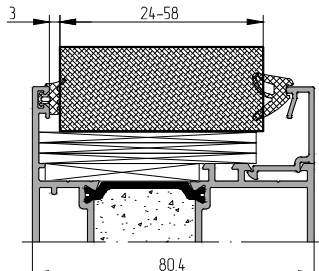


















АУРС.W72.3.0237 АУРС.W72.3.0238 АУРС.W72.3.0267 АУРС.W72.3.0268 							Примечание: Данные, приведенные в таблице, являются справочными, их значения не являются единственно верными и предназначены для предварительных расчетов. При практическом использовании этих данных требуется проводить проверку правильности исходя из действительных параметров: точность изготовления заполнения (допуски); точность изготовления уплотнителей (допуски); условия установки уплотнителей и сборки конструкции; допуск профиля штапика и допуск на сборку комбинированного профиля. Для правильного функционирования конструкции уплотнитель необходимо устанавливать с натягом							
Толщина заполнения, мм	Наружный уплотнитель	Внутренний уплотнитель					Подкладка опорная	Подкладка рихтовочная	Соответствие штапиков					
	FRK29-01	FRK191	FRK192	FRK193	FRK194	FRK231			Штапики с полимерным покрытием	Штапики с анодным покрытием	Противовзломные штапики			
														
24	•						АУРС.W72.9908 	100x32x1(3)			✗			
26	•							100x38x1(3)				✗		
28	•	•		•										
28*	•					•		100x44x1(3)				✗		
30	•		•		•									
32	•	•		•										
32*	•					•			100x50x1(3)					
34	•		•		•									
36	•	•		•						100x56x1(3)				✗
36*	•					•								✗
38	•		•		•								✗	
40	•	•		•										
40*	•					•		-				✗		
42	•		•		•									
44	•	•		•										
44*	•					•								
46	•		•		•									
48	•	•		•										
48*	•					•								
50	•		•		•									
52	•	•		•										
52*	•					•								
54	•		•		•									
56	•	•		•										
56*	•					•								
58	•		•		•									



03.04.52-53

* Альтернативный вариант применения штапика с внутренним уплотнителем (см. примечание)