


Схема обработки штапиков для профилей

АУРС W72.3.0235, АУРС W72.3.0236, АУРС W72.3.0237, АУРС W72.3.0238,
 АУРС W72.3.0265, АУРС W72.3.0266, АУРС W72.3.0267, АУРС W72.3.0268



Стеклопакет должен полностью поддерживаться подкладками опорной и
 рихтовочными. Допускается свес внутреннего стекла не более 2 мм

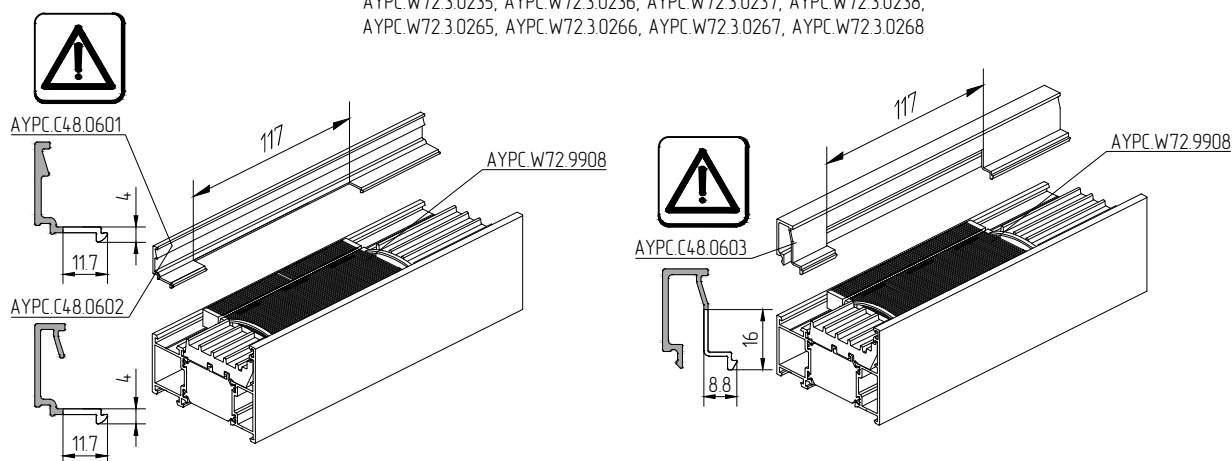