
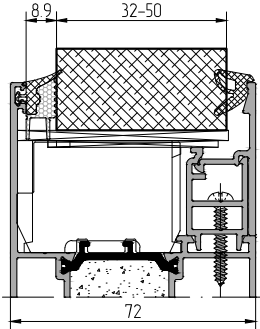











AYPC.W72.3.0114 AYPC.W72.3.0310 AYPC.W72.3.0312 						Примечание: Данные, приведенные в таблице, являются справочными, их значения не являются единственно верными и предназначены для предварительных расчетов. При практическом использовании этих данных требуется проводить проверку правильности исходя из действительных параметров: точность изготовления заполнения (допуски); точность изготовления уплотнителей (допуски); условия установки уплотнителей и сборки конструкции; допуск профиля штапика и допуск на сборку комбинированного профиля. Для правильного функционирования конструкции уплотнитель необходимо устанавливать с натягом.		
Толщина заполнения, мм	Наружный уплотнитель	Внутренний уплотнитель				Подкладка опорная + Вставка тепло-изоляционная	Подкладка рихтовочная	Штапик
	FRK180	FRK191	FRK192	FRK193	FRK194			
								
32	•		•		•	AYPC.W72.0904 + AYPC.W72.0931	100x38x1(2) 100x44x1(3)	AYPC.W72.0618 
34	•	•		•				AYPC.W72.0617 
36	•		•		•			
38	•	•		•			100x50x1(2) 100x56x1(3)	AYPC.W72.0616 
40	•		•		•			AYPC.W72.0615 
42	•	•		•				
44	•		•		•		100x50x1(2) 100x62x1(3)	AYPC.W72.0614 
46	•	•		•				AYPC.W72.0613 
48	•		•		•			
50	•		•		•			

