
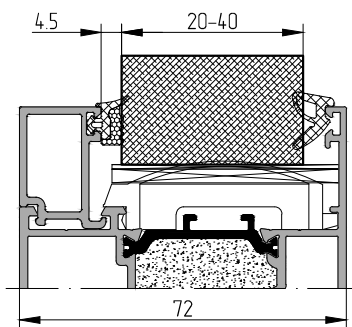







АУРС.W72.3.0101/АУРС.W72.3.0165 АУРС.W72.3.0102/АУРС.W72.3.0166 АУРС.W72.3.0103/АУРС.W72.3.0167 АУРС.W72.3.0107 АУРС.W72.3.0301 АУРС.W72.3.0302 АУРС.W72.3.0303 АУРС.W72.3.0304 АУРС.W72.3.0314 АУРС.W72.3.0315 АУРС.W72.3.0339 АУРС.W72.3.0340 АУРС.W72.3.0341 АУРС.W72.3.0342/АУРС.W72.3.0343 АУРС.W72.3.0820 АУРС.W72.3.0840 АУРС.W72.3.0841						
						
Примечание: Данные, приведенные в таблице, являются справочными, их значения не являются единственно верными и предназначены для предварительных расчетов. При практическом использовании этих данных требуется проводить проверку правильности исхода из действительных параметров: точность изготовления заполнения (допуски); точность изготовления уплотнителей (допуски); условия установки уплотнителей и сборки конструкции; допуск профиля штапика и допуск на сборку комбинированного профиля. Для правильного функционирования конструкции уплотнитель необходимо устанавливать с натягом						
Толщина заполнения, мм	Наружный уплотнитель	Внутренний уплотнитель				
	FRK197	FRK191	FRK192	FRK193	FRK194	FRK231
						
	Подкладка опорная	Подкладка рихтовочная	Штапик с полимерным покрытием			
20	●					●
22	●		●		●	
24	●	●		●		
24*	●					●
26	●		●		●	
28	●	●		●		
28*	●					●
30	●		●		●	
32	●	●		●		
32*	●					●
34	●		●		●	
36	●	●		●		
36*	●					●
38	●		●		●	
40	●	●		●		
АУРС.W72.9908 						
		100x38x1(3)	 АУРС.C4.8.2619			
			 АУРС.C4.8.2618			
		100x44x1(3)	 АУРС.C4.8.2617			
			 АУРС.C4.8.2616			
		100x50x1(3)	 АУРС.C4.8.2615			

Наружное остекление. Противовзломные штапики.



08.04.33-35

* Альтернативный вариант применения штапика с внутренним уплотнителем (см. примечание)