


Результаты расчета коэффициента теплопроводности узла
профилей АУРС.W72 в комплексе Flixo pro 8 (8.0.920.1) с заполнением пространства
в зоне фальца заполнения и внутри профиля, центральный уплотнитель FRK195.


Исполнение 1. Узловое решение: профиль рамы АУРС.W72.3.0166 / профиль створки АУРС.W72.3.0271

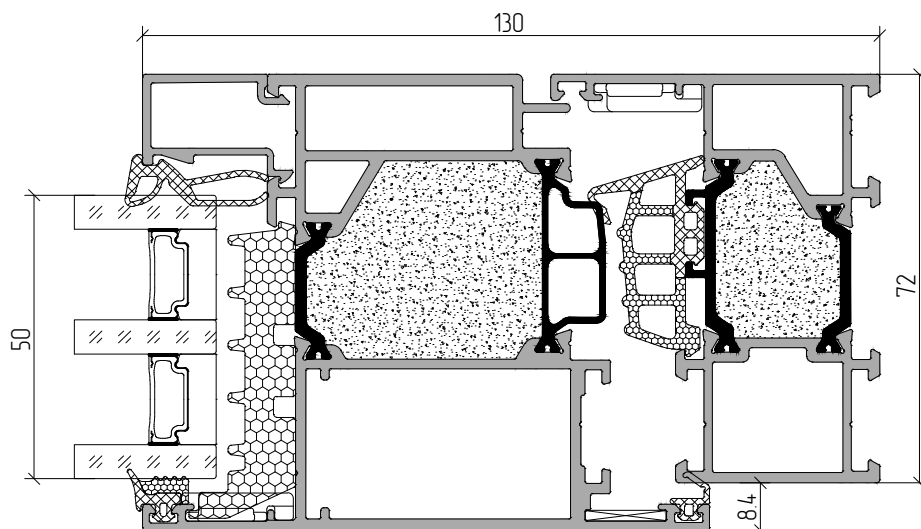

$$U_{fA,B} = \frac{\frac{\Phi}{\Delta T} - U_p \cdot b_p}{b_f} = \frac{\frac{7,091}{20} - 0,626 \cdot 0,237}{0,13} = 1,59 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$$

Результаты расчета коэффициента теплопроводности узла
профилей АУРС.W72 в комплексе Flixo pro 8 (8.0.920.1) без заполнения пространства
в зоне фальца заполнения и внутри профиля, центральный уплотнитель FRK195.

Исполнение 1. Узловое решение: профиль рамы АУРС.W72.3.0166N / профиль створки АУРС.W72.3.0271N

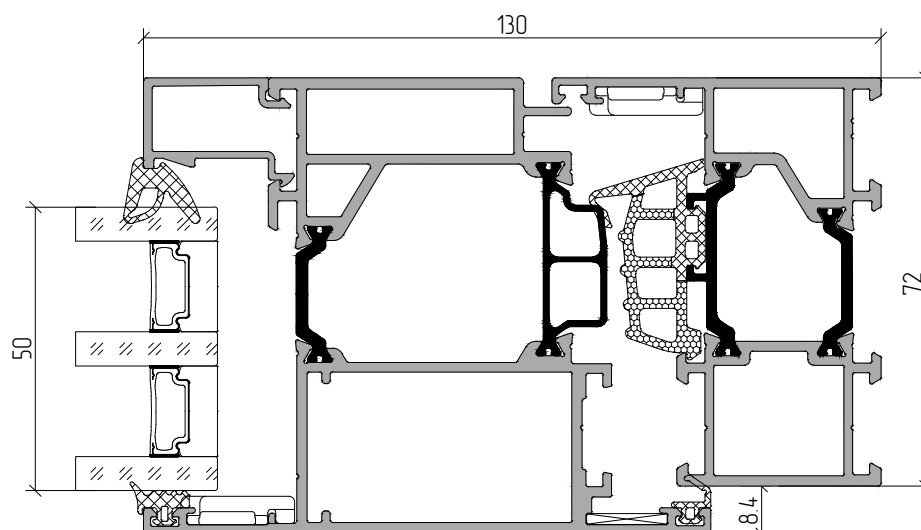

$$U_{fA,B} = \frac{\frac{\Phi}{\Delta T} - U_p \cdot b_p}{b_f} = \frac{\frac{10,126}{20} - 0,626 \cdot 0,237}{0,13} = 2,75 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$$