


Схема обработки и установки уплотнителей FRK175, FRK176, AYPC.SL130.0912 и уголков FRK177, FRK178, FRK178-01

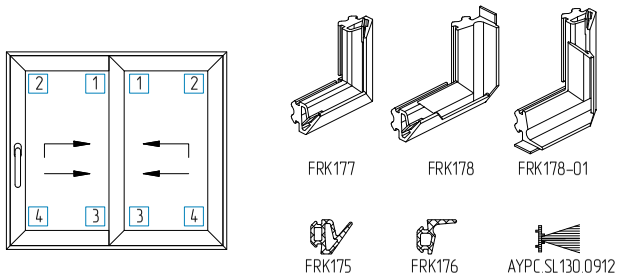

Установка выравнивателей AYPC.SL160.0904 и AYPC.SL130.1911

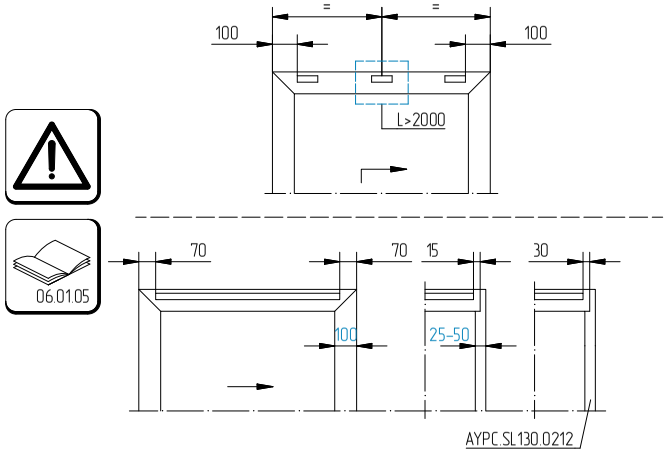


Обработка уголков FRK177, FRK178, FRK178-01 при установке на створки AYPC.SL130.0202, AYPC.SL130.0203, AYPC.SL130.0204, AYPC.SL130.0212

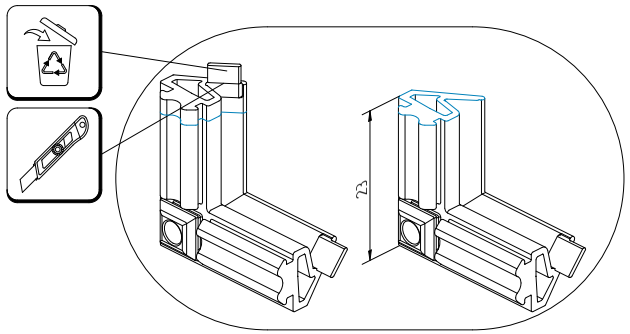


Нарезать уплотнитель FRK175, FRK176 с запасом 1% по длине!
Не допускать деформаций!
Не допускать зазоров!
Не растягивать при установке!

1.

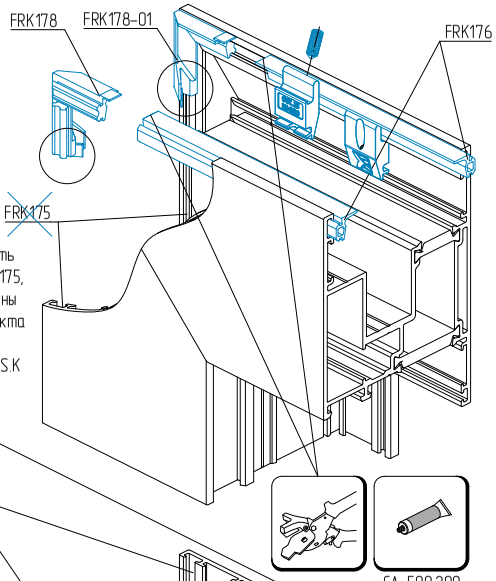


Не устанавливать уплотнитель FRK175, FRK176 со стороны установки комплекта притвора AYPC.SL130.0940HS.K

2.

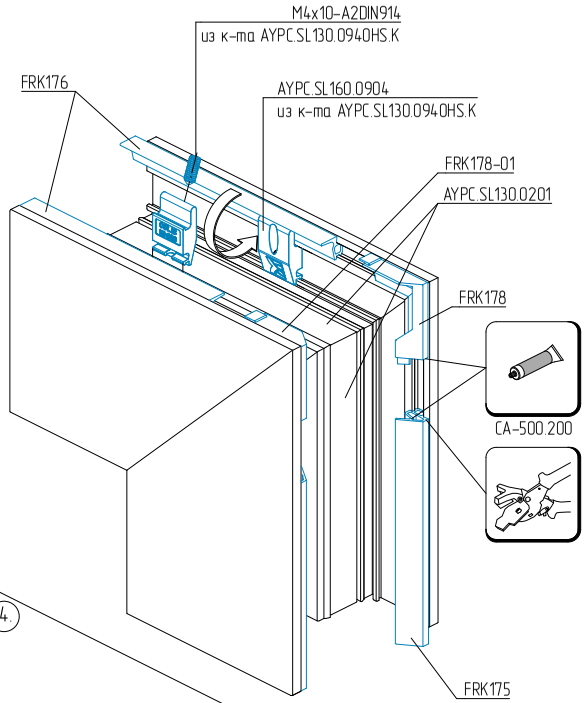

3.

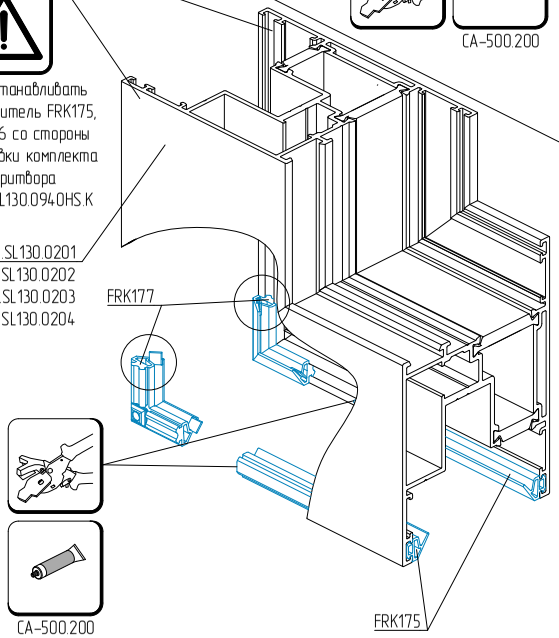

Не устанавливать уплотнитель FRK175, FRK176 со стороны установки комплекта притвора AYPC.SL130.0940HS.K

4.

