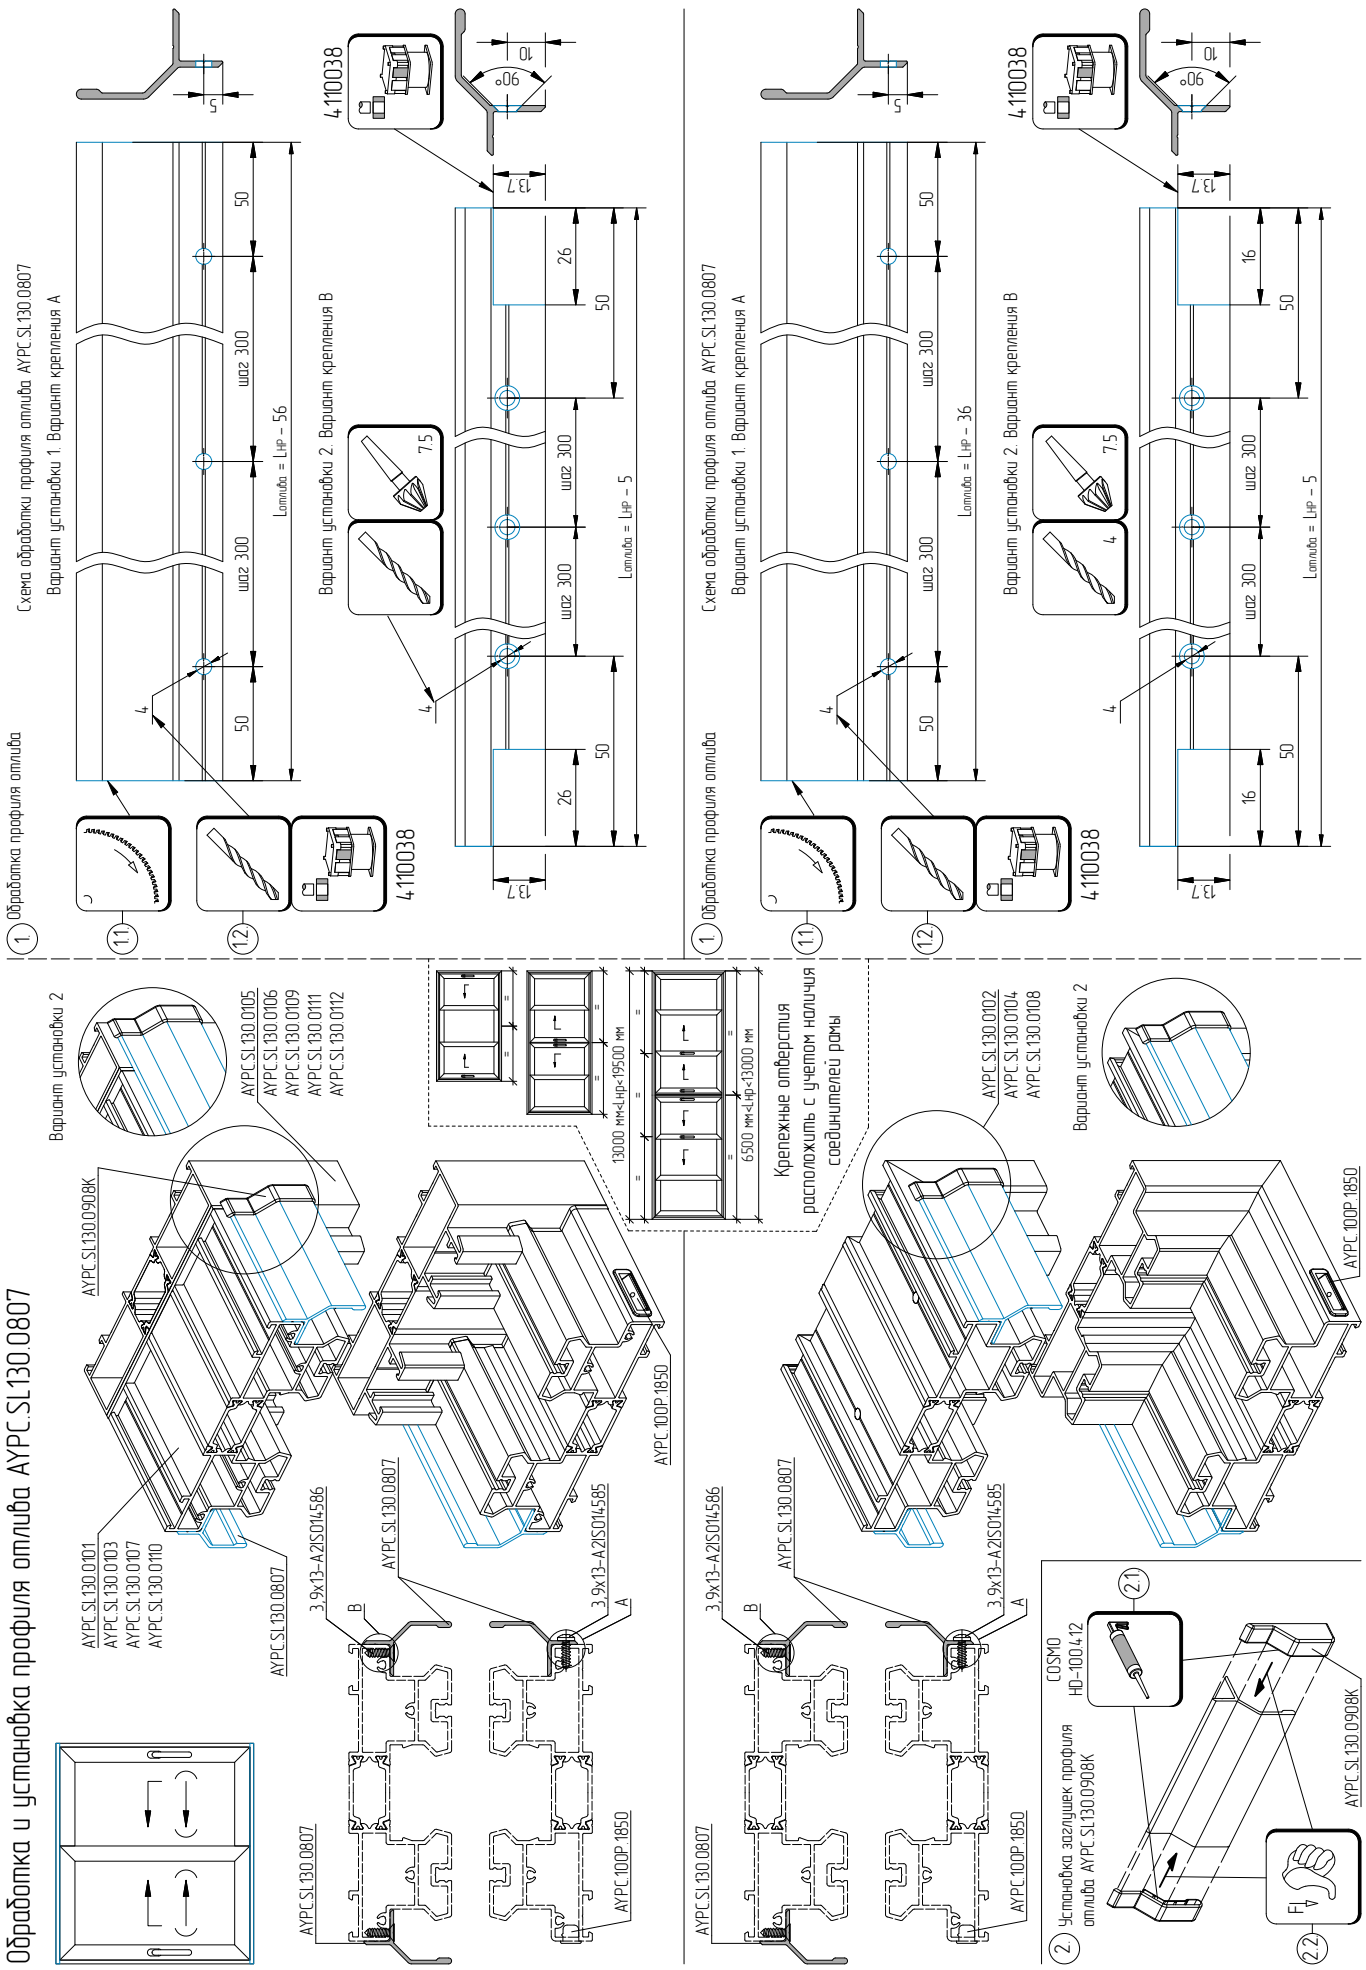

Обработка и установка профиля отлива AYPC.SL130.0807
1 Обработка профиля отлива
Схема обработки профиля отлива AYPC.SL130.0807
Вариант установки 1. Вариант крепления А
Вариант установки 2. Вариант крепления В
Ламбда = LНР - 56
Ламбда = LНР - 36
Ламбда = LНР - 5
4 110038
AYPC.SL130.0908K
AYPC.SL130.0101
AYPC.SL130.0103
AYPC.SL130.0107
AYPC.SL130.0110
AYPC.SL130.0807
AYPC.SL130.0105
AYPC.SL130.0106
AYPC.SL130.0109
AYPC.SL130.0111
AYPC.SL130.0112
AYPC.SL130.0102
AYPC.SL130.0104
AYPC.SL130.0108
AYPC.100P.1850
3,9x13-A2ISO14586
13000 мм<LНР<19500 мм
6500 мм<LНР<13000 мм
Крепежные отверстия
расположить с учетом наличия
соединителей рамы
2 Установка заглушек профиля
отлива AYPC.SL130.0908K
COSMO
HD-100412