
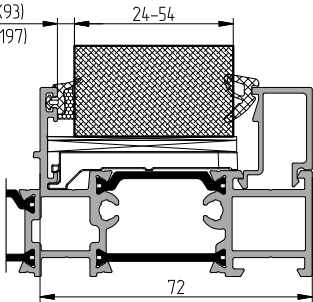









4.0 (FRK93) 4.5 (FRK197)  АУРС.СЛ160.0102 АУРС.СЛ160.0103								Примечание: Данные, приведенные в таблице, являются справочными, их значения не являются единственно верными и предназначены для предварительных расчетов. При практическом использовании этих данных требуется проводить проверку правильности исходя из действительных параметров: точность изготовления заполнения (допуски); точность изготовления уплотнителей (допуски); условия установки уплотнителей и сборки конструкции; допуск профиля штапика и допуск на сборку комбинированного профиля. Для правильного функционирования конструкции уплотнитель необходимо устанавливать с натягом.						
Толщина заполнения, мм	Наружный уплотнитель		Внутренний уплотнитель					Подкладка опорная	Подкладка рихтовочная	Соответствие штапиков				
	FRK93	FRK197	FRK191	FRK192	FRK193	FRK194	FRK231			Штапики с полимерным покрытием	Штапики с анодным покрытием	Противовзломные штапики		
														
24	•			•		•		АУРС.СЛ160.0939 	100x32x1(3)	АУРС.С48.0608 	АУРС.С48.0608А 	АУРС.С48.2608 		
26	•		•		•				100x38x1(3)	АУРС.С48.0607 	АУРС.С48.0607А 	АУРС.С48.2607 		
26*	•						•			АУРС.С48.0606 	АУРС.С48.0606А 	АУРС.С48.2606 		
28	•			•		•				100x44x1(3)	АУРС.С48.0605 	АУРС.С48.0605А 	АУРС.С48.2605 	
30	•	•			•						100x50x1(3)	АУРС.С48.0604 	АУРС.С48.0604А 	✗
30*	•						•					АУРС.С48.0603 	АУРС.С48.0603А 	✗
32	•			•		•			100x56x1(3)			АУРС.С48.0602 	АУРС.С48.0602А 	✗
34	•	•			•							100x62x3 100x62x2 100x62x1	АУРС.С48.0601 	АУРС.С48.0601А 
34*	•						•							
36	•		•		•	•								
38	•	•			•									
38*	•						•							
40	•			•		•								
42	•	•			•									
42*	•						•							
44	•			•		•								
46	•	•			•									
46*	•						•							
48	•			•		•								
50	•	•		•		•								
50*	•						•							
52	•			•		•								
54	•	•		•		•								



* Альтернативный вариант применения штапика с внутренним уплотнителем.