


Горизонтальные сечения. Исполнение 7



Заполнение					
Тип С1		Тип С3		Тип С4	
A=L1-85; B=H1-154	1	A=L1-85; B=H1-154	2	A=L1-85; B=H1-154	2
A=L1-85; B1=H-76	1	A=L1-85; B1=H-76	1	A=L1-85; B1=H-76	2

Расстояние до оси импостовой закладной, L <sub>из</sub>		
Тип С1	Тип С3	Тип С4
L <sub>из</sub> = L <sub>НР</sub> /2-57.5	L <sub>из</sub> = L <sub>НР</sub> /3-3	L <sub>из</sub> = L <sub>НР</sub> /4-36

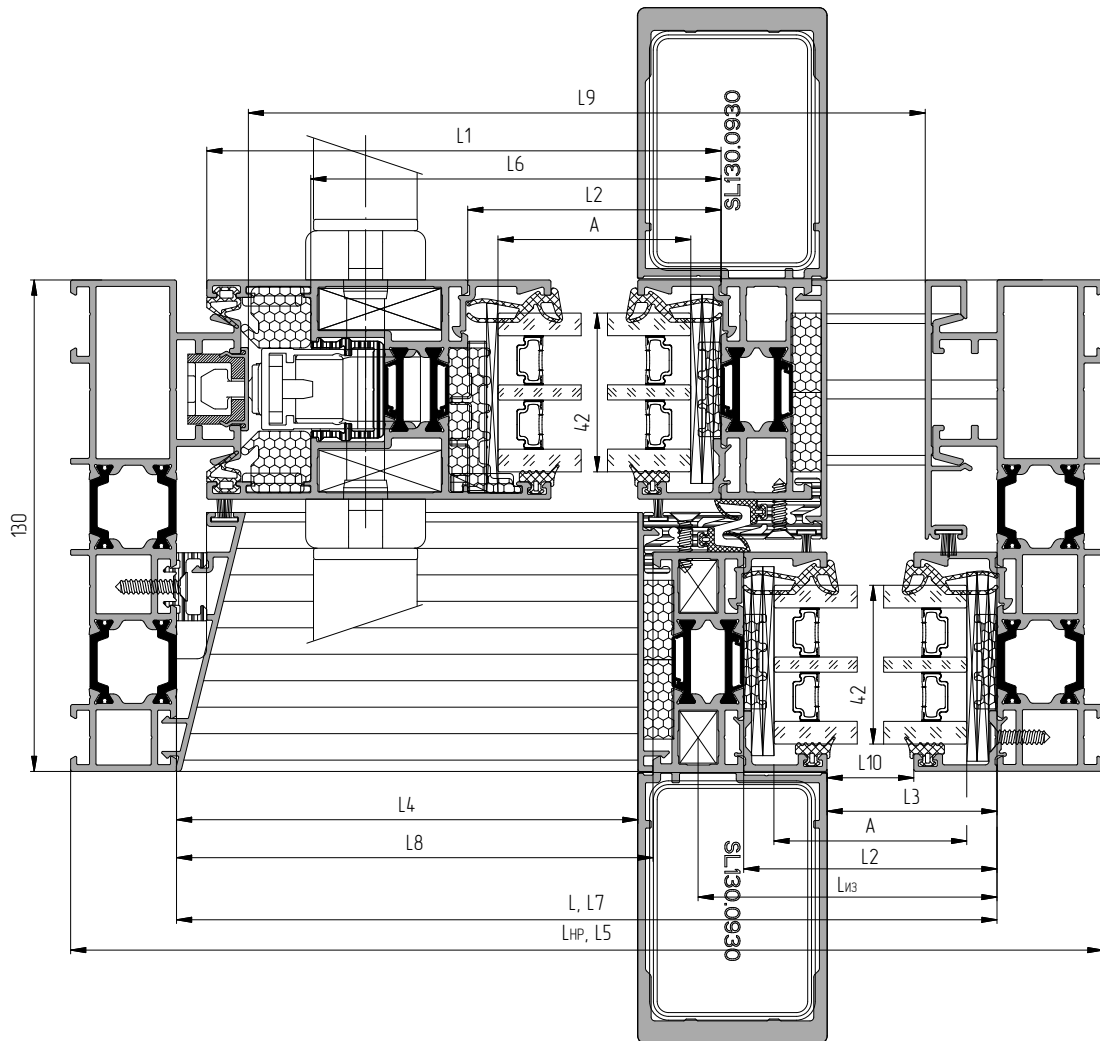

1. При изготовлении конструкций типа С3 и С4 шириной L>6500 мм необходимо установить дополнительно соединители рамные и вставки герметизирующие (см. раздел 08 – Обработка и сборка).
  2. Артикулы профилей штапиков и резиновых уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 05 – Таблица остекления).
- \* длина профилей АУРС.SL130.1901, АУРС.SL130.1904 указана для расчета необходимого количества. Размеры и схема нарезки – раздел 08 – Обработка и сборка.