


Заполнения можно установить только через \_Объектное остекление, и изменить толщину остекления по фасаду в этих подсистемах невозможно.

Для подсистемы F50 HL верхние/нижние опоры можно установить пока только через \_Отдельно, вопрос на доработке:



16. При \_Добавлении полей сверху/снизу и \_Удалении полей снизу в \_Сетке, в сечении в \_Элементе смещаются опоры под заполнения, на результаты расчета это не влияет, можно это исправить через \_Сброс профилей и назначить их снова:

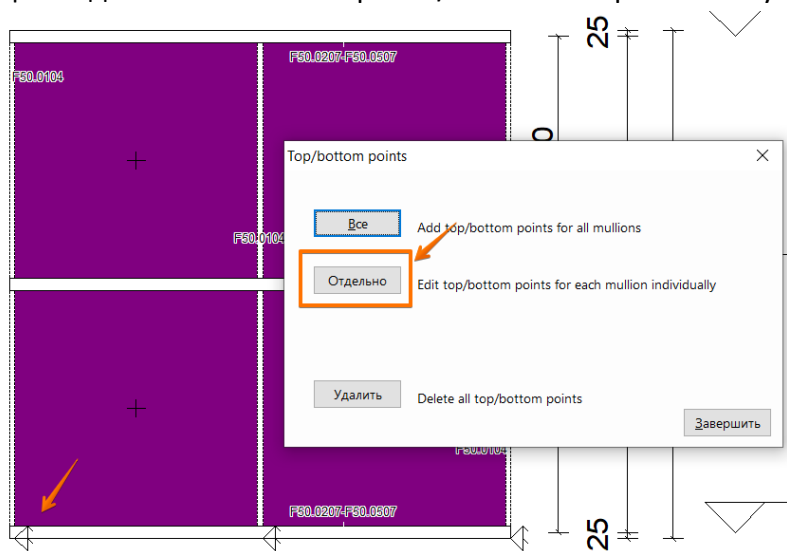