



Выбираем уплотнитель: FRK189 или FRK24, и определяем выбор прижимной крышки, крышка F50.0624 устанавливается с толщины заполнения по фасаду с 22мм...62мм, это связано с проблемами водоотведения:

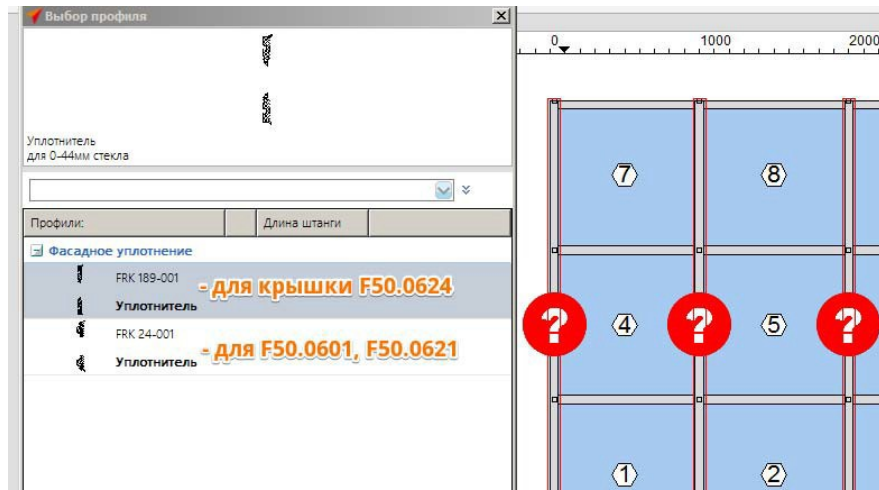

7. При изменении толщины остекления для прямых и вертикальных фасадов, все уплотнители меняются автоматически, кроме наклонных фасадов с уплотнителями FRK20, FRK21, FRK22; для этого варианта необходимо переназначить ригеля:

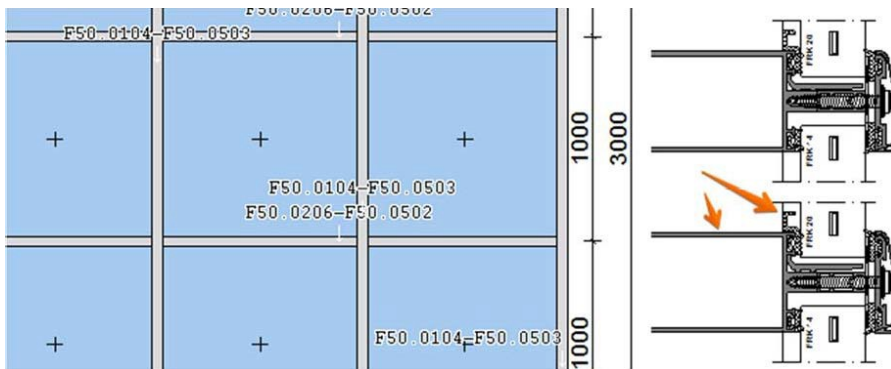

Для поворотных фасадов при изменении толщины остекления по фасаду, необходимо сделать сброс профилей и все профили переназначить:

