


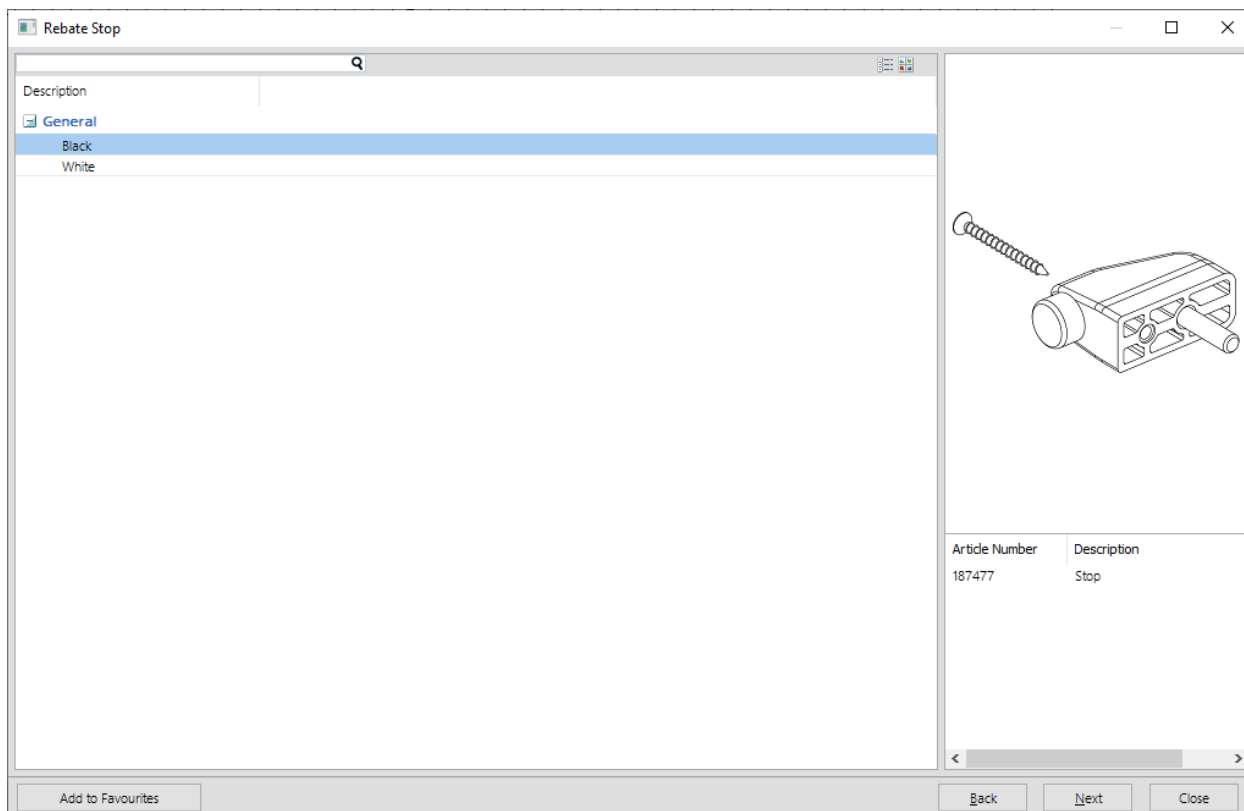

8.3. Механизма Comfort Close для PAS24 не будет.

8.4. Указываем вариант демпфера: микролифт (Microlift) либо газовый лифт (Gazlift).

ВНИМАНИЕ! При выборе варианта демпфера следует соблюдать условие Нств.>1886мм.

ВНИМАНИЕ! Выбор газового лифта становится доступным при весе створки 120кг и более.

