
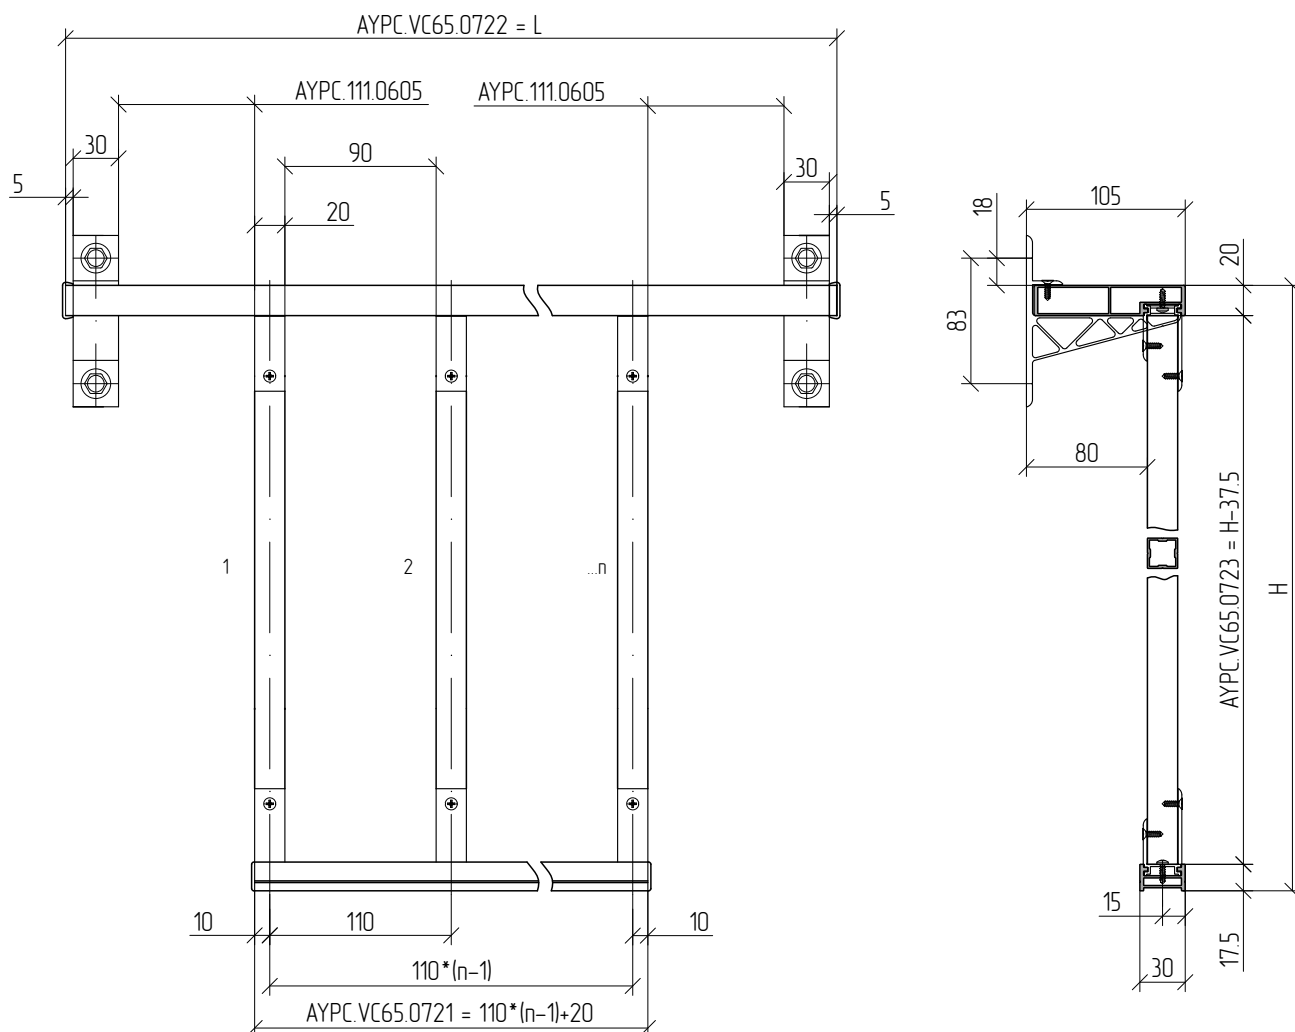



Пример расчета типовой конструкции



Артикул	Наименование	Эскиз			1...
Профиль					
АУРС.VC65.0721	Профиль направляющей		90-90	110*(n-1)+20	1
АУРС.VC65.0722	Профиль поручня		90-90	110*(n-1)+20+2*(L+35)	1
АУРС.VC65.0723	Профиль стойки		90-90	H-37.5	n
АУРС.111.0605	Профиль крышки		90-90	90	2*(n-1)
АУРС.111.0605	Профиль крышки		90-90	(L-110*(n-1)+20)/2	2

Артикул	Наименование	Эскиз	1...
Метизы			
3.9x13-A2ISO14585	Винт (АУРС.VC65.0722+АУРС.VC65.0966)		n+2
3.9x13-A2ISO14586	Винт (АУРС.VC65.0723+АУРС.VC65.0964, АУРС.VC65.0721+АУРС.VC65.0964, АУРС.VC65.0723+АУРС.VC65.0965)		b=(n*5)+2

Артикул	Наименование	Эскиз	1...
Комплектующие изделия			
АУРС.VC65.0921	Заглушка		2
АУРС.VC65.0922	Заглушка		2
АУРС.VC65.0965	Кронштейн		$2 * n$
АУРС.VC65.0966	Кронштейн		2



Требованиями ГОСТ 25772-83 установлен шаг между вертикальными элементами перильного ограждения 110 мм. Рекомендации распространяются на стальные перильные ограждения, однако ввиду отсутствия нормативной базы, могут быть применены для алюминиевого перильного ограждения.