


Установка кронштейна крепления выносного профиля к фасадной стойке F50

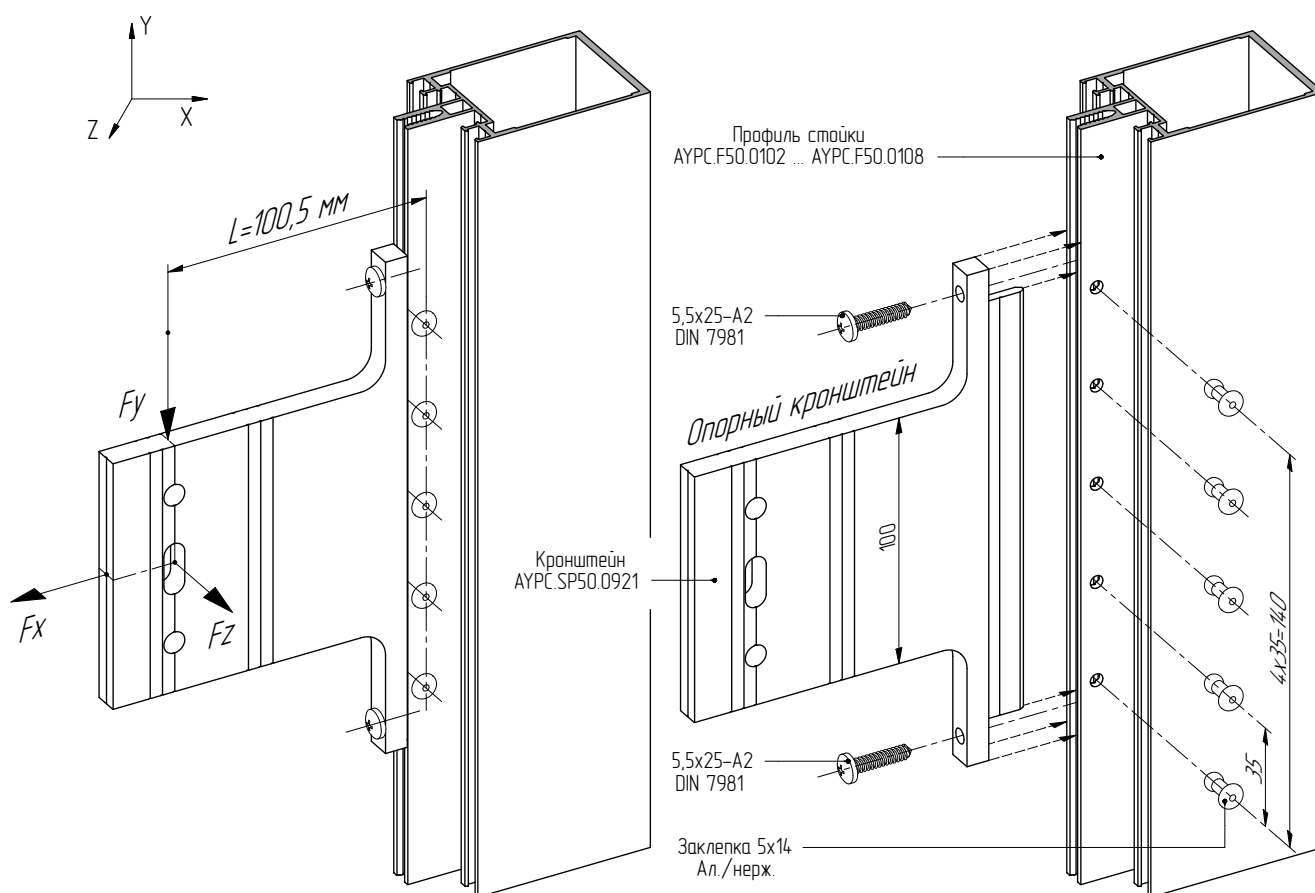

Допустимые нагрузки на кронштейн AUPC.SP50.0921

$$F_y = 4000 \text{ Н}$$

$$F_z = 150 \text{ Н}$$

$$F_{x_p} = 5000 \text{ Н}$$

$$F_{x_c} = 5000 \text{ Н}$$

Допустимые нагрузки на кронштейн AUPC.SP50.0921-01

$$F_y = 5700 \text{ Н}$$


$$F_z = 200 \text{ Н}$$

$$F_{x_p} = 7000 \text{ Н}$$

$$F_{x_c} = 7000 \text{ Н}$$

где F_{x_p} – осевая сила, действующая на растяжение;
 F_{x_c} – осевая сила, действующая на сжатие.

Заклепка 5x14
Ал./нерж.

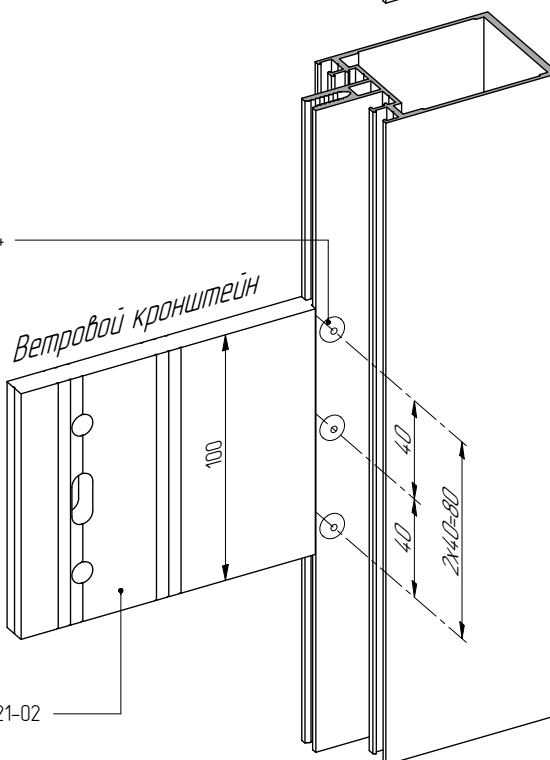

Кронштейн
AUPC.SP50.0921-02



Расчет и подбор фасадной стойки должен производиться с учетом нагрузок, воспринимаемых опорными и ветровыми кронштейнами AUPC.SP50.0921, AUPC.SP50.0921-01, AUPC.SP50.0921-02, а также в зависимости от места их расположения в пролете.