


Установка наружного контура уплотнения в зоне теплового зазора

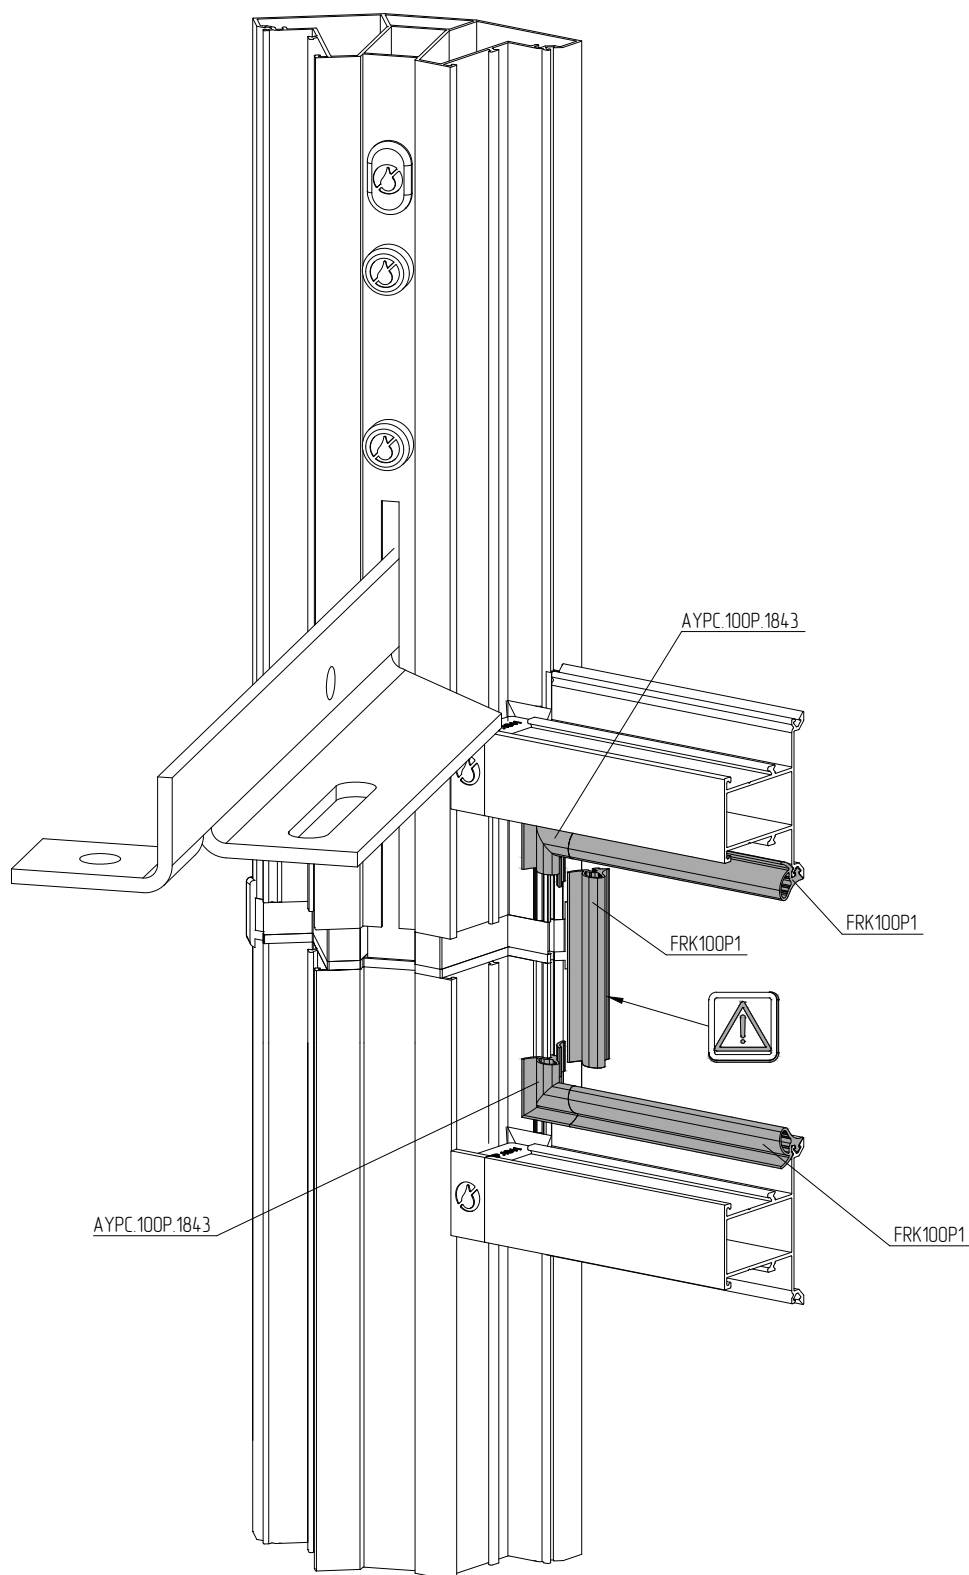

Вертикальные уплотнители в зоне теплового зазора следует пускать неразрывно от верхнего уголка АУРС.100Р.184.3 до нижнего уголка АУРС.100Р.184.3. Такое решение позволяет сохранить целостность наружного контура уплотнения и гарантирует его полную герметичность.